

○令和 7 年千葉県内の高圧ガス事故の発生状況について(令和 7 年 2 月末現在)


- ・ 令和 7 年 2 月は、高圧ガスの災害事故は 4 件発生しました。
- ・ 各事業所におかれましては、引き続き、腐食管理や経年劣化など設備の維持管理の徹底を図り、事故の未然防止に努めるようお願いします。

千葉県内の高圧ガス事故(令和 7 年 2 月末現在：速報値)

		年	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
災害事故	製造事業所	冷 凍	10(3)	14(3)	12(2)	5(2)	7	11	2
		コンビナート	16	21	25	28	20	45	6
		L P ガス	1(1)	1	1(1)	0	0	2	0
		一 般	10(2)	6(2)	5(2)	5(1)	1(1)	3(1)	3(1)
		計	37(6)	42(5)	43(5)	38(3)	28(1)	61(1)	11(1)
		移 動	0	0	2	0	1	1	0
		消 費	1	1	1	1	2(2)	3	0
		その他	1	4	6(2)	5(1)	9	2	1
		災害事故合計	39(6)	47(5)	52(7)	44(4)	40(3)	67(1)	12(1)
	喪失・盗難		0	0	0	2(1)	1(1)	2(1)	0
件数合計		39(6)	47(5)	52(7)	46(5)	41(4)	69(2)	12(1)	
死 者 数		0	0	0	0	0	0	0	
負傷者数		12	3	2	0	0	1	0	
人的被害合計		12	3	2	0	0	1	0	

※1 () 内は平成 30 年 4 月 1 日以降に千葉市が所管する件数をその内数で示す。

※2 平成 30 年 4 月以降の LP ガス法に係る容器の喪失・盗難は LP ガス事故で扱う。

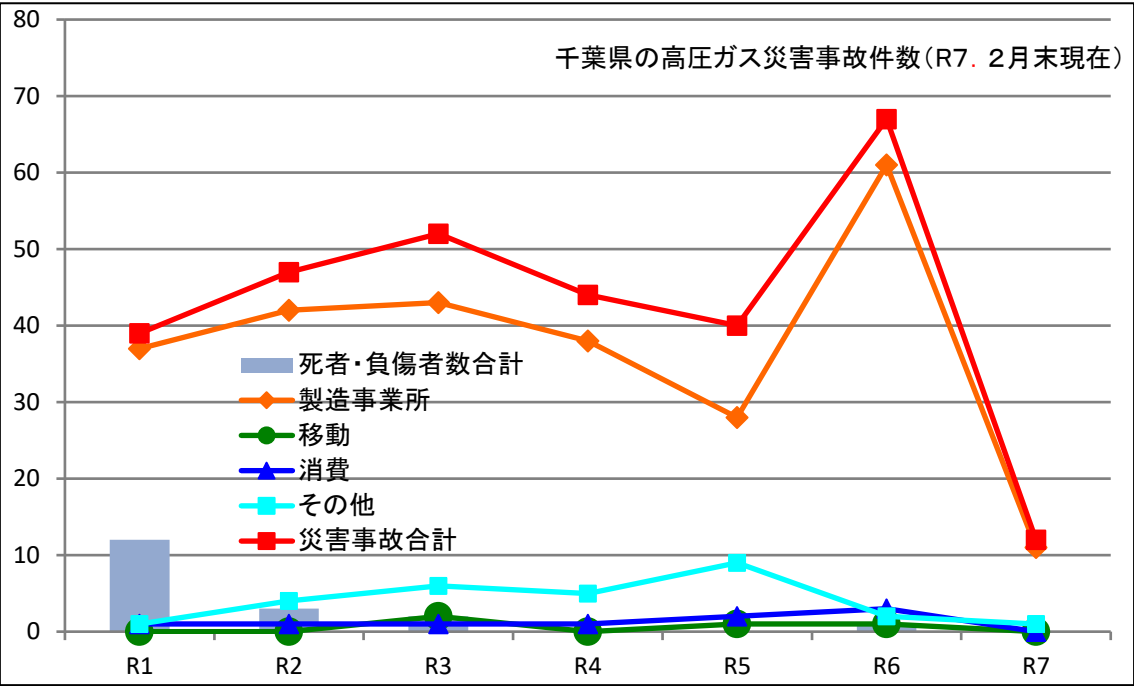

令和7年 月別災害事故発生件数 (令和7年2月末時点)

