

令和7年千葉県内の高圧ガス事故の発生状況について(令和7年4月末現在)


- ・令和7年4月は、高圧ガスの災害事故は7件発生しました。
- ・各事業所におかれましては、引き続き、腐食管理や経年劣化など設備の維持管理の徹底を図り、事故の未然防止に努めるようお願いいたします。

千葉県内の高圧ガス事故(令和7年4月末現在：速報値)

		年	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
災害事故	製造事業所	冷凍	10(3)	14(3)	12(2)	5(2)	7	11	8(1)
		コンビナート	16	21	25	28	20	45	11
		LPガス	1(1)	1	1(1)	0	0	2	1
		一般	10(2)	6(2)	5(2)	5(1)	1(1)	3(1)	3(1)
		計	37(6)	42(5)	43(5)	38(3)	28(1)	61(1)	23(2)
	移動	0	0	2	0	1	1	0	
	消費	1	1	1	1	2(2)	3	0	
	その他	1	4	6(2)	5(1)	9	2	2	
	災害事故合計	39(6)	47(5)	52(7)	44(4)	40(3)	67(1)	25(2)	
	喪失・盗難	0	0	0	2(1)	1(1)	2(1)	4(1)	
件数合計	39(6)	47(5)	52(7)	46(5)	41(4)	69(2)	29(3)		
死者数	0	0	0	0	0	0	0		
負傷者数	12	3	2	0	0	1	0		
人的被害合計	12	3	2	0	0	1	0		

1 ()内は平成30年4月1日以降に千葉市が所管する件数をその内数で示す。

2 平成30年4月以降のLPガス法に係る容器の喪失・盗難はLPガス事故で扱う。

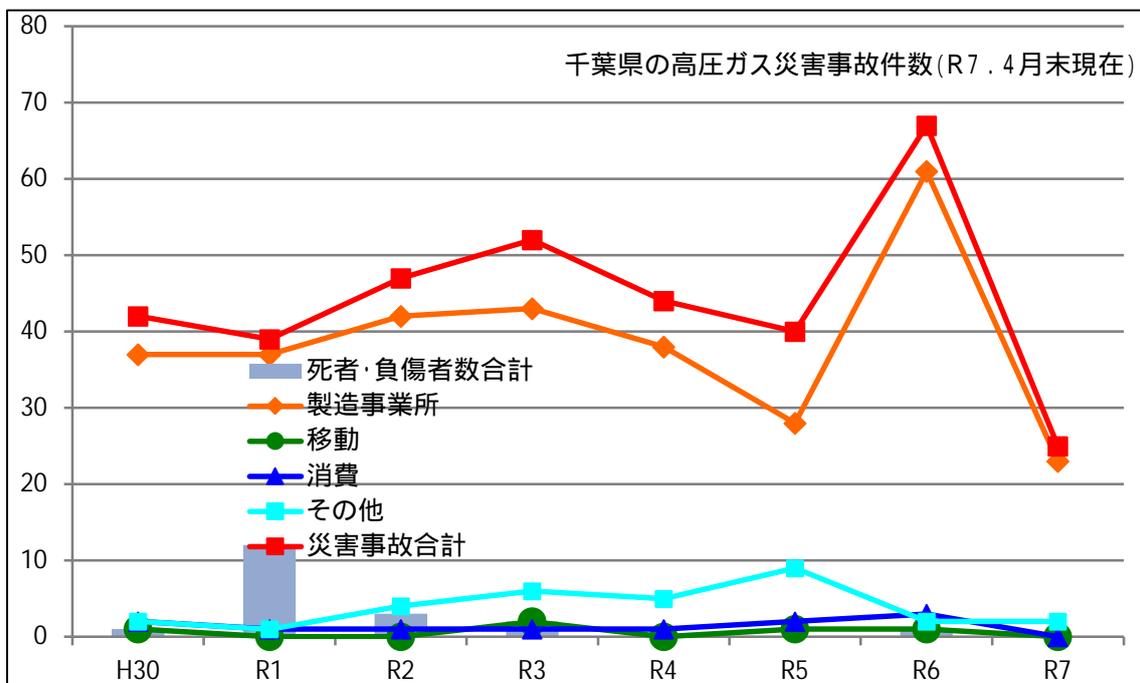

令和7年 月別災害事故発生件数 (令和7年4月末時点)

