

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

7 年 2 月 22 日

千葉市消防局  
中央消防署長

殿

届 出 者

住 所 千葉市中央区市場町 1-1

氏 名 千葉県知事 熊谷 俊人

電話番号 健康福祉指導課 043-223-2607

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

|                                                                                     |       |                                                                                                                 |     |      |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|------|
| 防<br>火<br>対<br>象<br>物                                                               | 所 在 地 | 千葉市中央区千葉港4-5                                                                                                    |     |      |     |      |
|                                                                                     | 名 称   | 千葉県社会福祉センター                                                                                                     |     |      |     |      |
|                                                                                     | 用 途   | (15) 項・(前各項に該当しない事業場)                                                                                           |     |      |     |      |
|                                                                                     | 規 模   | 地上                                                                                                              | 5 階 | 地下   | - 階 | 延べ面積 |
| 消防用設備等<br>(特殊消防用設備等)の種類等                                                            |       | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備<br>非常警報器具及び設備 避難器具 誘導灯及び誘導標識 非常電源(非常電源専用受電設備)<br>非常電源(自家発電設備) 非常電源(蓄電池設備) 防火設備 |     |      |     |      |
| ※受 付 欄                                                                              |       | ※経 過 欄                                                                                                          |     | ※備 考 |     |      |
|  |       |                                                                                                                 |     |      |     |      |

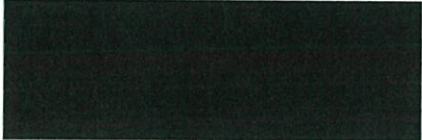
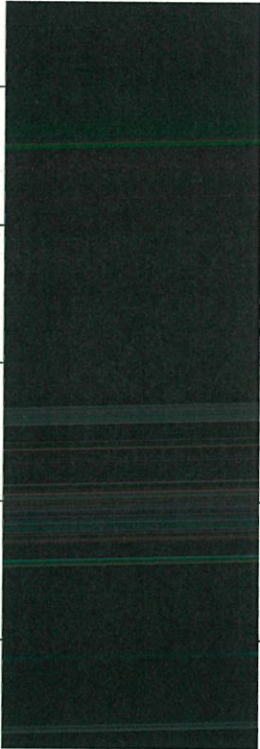


- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
  - 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
  - ※印欄は、記入しないこと。

## 別記様式第2

## 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

| 名 称        | 千葉県社会福祉センター                                             |       | 防 火<br>管 理 者           |   |  |
|------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 所 在 地      | 千葉市中央区千葉港4-5                                            |       | 点検実施<br>責 任 者          |    |  |
| 点検種別       | <del>機器点検</del> <del>総合点検</del><br>(設備等設置維持計画<br>による点検) | 点検年月日 | 年 月 日 ~ 2025 年 2 月 2 日 |                                                                                      |  |
| 設 備 名      | 点 検 結 果                                                 |       | 措 置 内 容                | 立 会 者                                                                                |  |
|            | 判 定                                                     | 不良内容  |                        |                                                                                      |  |
| 消火器具       | ○ 良 不良                                                  |       |                        |  |  |
| 屋内消火栓設備    | ○ 良 不良                                                  |       |                        |                                                                                      |  |
| 自動火災報知設備   | ○ 良 不良                                                  |       |                        |                                                                                      |  |
| ガス漏れ火災警報設備 | ○ 良 不良                                                  |       |                        |                                                                                      |  |
| 非常警報器具及び設備 | ○ 良 不良                                                  |       |                        |                                                                                      |  |
| 避難器具       | ○ 良 不良                                                  |       |                        |                                                                                      |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 設 備 名            | 点 検 結 果 |      | 措 置 内 容 | 立 会 者                                                                                |
|------------------|---------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 判 定     | 不良内容 |         |                                                                                      |
| 誘導灯及び誘導標識        | ○ 良 不良  |      |         |  |
| 非常電源(非常電源専用受電設備) | ○ 良 不良  |      |         |                                                                                      |
| 非常電源(自家発電設備)     | ○ 良 不良  |      |         |                                                                                      |
| 非常電源(蓄電池設備)      | ○ 良 不良  |      |         |                                                                                      |
| 防火設備             | ○ 良 不良  |      |         |                                                                                      |
|                  | 良・不良    |      |         |                                                                                      |
|                  | 良・不良    |      |         |                                                                                      |
|                  | 良・不良    |      |         |                                                                                      |
|                  | 良・不良    |      |         |                                                                                      |
|                  | 良・不良    |      |         |                                                                                      |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第3

## 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

| 点 検 者 |           |      |      |         | 設 備 名                                                                                                                                   |
|-------|-----------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住 所   |           |      |      | 氏 名     | 消火器具<br>屋内消火栓設備<br>自動火災報知設備<br>ガス漏れ火災警報設備<br>非常警報器具及び設備<br>避難器具<br>誘導灯及び誘導標識<br>非常電源(非常電源専用受電設備)<br>非常電源(自家発電設備)<br>非常電源(蓄電池設備)<br>防火設備 |
| 社 名   |           |      |      | 電 話 番 号 |                                                                                                                                         |
| 資格    | 消防設備士     |      |      |         |                                                                                                                                         |
| 種類等   | 交付年月日     | 交付番号 | 交付知事 | 講習受講年月  |                                                                                                                                         |
|       |           |      |      |         |                                                                                                                                         |
|       |           |      |      |         |                                                                                                                                         |
|       |           |      |      |         |                                                                                                                                         |
|       |           |      |      |         |                                                                                                                                         |
| 備 考   |           |      |      |         |                                                                                                                                         |
| 資格    | 消防設備点検資格者 |      |      |         |                                                                                                                                         |
|       |           |      |      |         |                                                                                                                                         |
|       |           |      |      |         |                                                                                                                                         |

| 点 検 者    |           |      |       |         | 設 備 名 |
|----------|-----------|------|-------|---------|-------|
| 住 所      |           |      |       | 氏 名     |       |
| 社 名      |           |      |       | 電 話 番 号 |       |
| 資格       | 消防設備士     |      |       |         |       |
| 種類等      | 交付年月日     | 交付番号 | 交付知事  | 講習受講年月  |       |
| 甲 種 特 類  | 年 月 日     | 第 号  |       | 年 月     |       |
| 甲・乙種 1 類 | 年 月 日     | 第 号  |       | 年 月     |       |
| 甲・乙種 2 類 | 年 月 日     | 第 号  |       | 年 月     |       |
| 甲・乙種 3 類 | 年 月 日     | 第 号  |       | 年 月     |       |
| 甲・乙種 4 類 | 年 月 日     | 第 号  |       | 年 月     |       |
| 甲・乙種 5 類 | 年 月 日     | 第 号  |       | 年 月     |       |
| 乙 種 6 類  | 年 月 日     | 第 号  |       | 年 月     |       |
| 乙 種 7 類  | 年 月 日     | 第 号  |       | 年 月     |       |
| 備 考      |           |      |       |         |       |
| 資格       | 消防設備点検資格者 |      |       |         |       |
| 種類等      | 交付年月日     | 交付番号 | 有効期限  |         |       |
| 特 種      | 年 月 日     | 第 号  | 年 月 日 |         |       |
| 第 1 種    | 年 月 日     | 第 号  | 年 月 日 |         |       |
| 第 2 種    | 年 月 日     | 第 号  | 年 月 日 |         |       |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

| 消 火 器 具 点 検 票              |                  |             |   |   |               |                        |            |         |  |  |  |
|----------------------------|------------------|-------------|---|---|---------------|------------------------|------------|---------|--|--|--|
| 名 称                        | 千葉県社会福祉センター      |             |   |   |               |                        | 防 火<br>管理者 |         |  |  |  |
| 所 在                        | 千葉市中央区千葉港4-5     |             |   |   |               |                        | 立会者        |         |  |  |  |
| 点検種別                       | 機 器 点 検          |             |   |   | 点検年月日         | 年 月 日 ~ 2025 年 2 月 2 日 |            |         |  |  |  |
| 点 検 者                      | 氏名<br>[Redacted] |             |   |   | 点 検 者<br>所属会社 | [Redacted]             |            |         |  |  |  |
| 点 検 項 目                    |                  | 点 検 結 果     |   |   |               |                        |            | 措 置 内 容 |  |  |  |
|                            |                  | 消 火 器 の 種 別 |   |   |               |                        |            |         |  |  |  |
|                            |                  | A           | B | C | D             | E                      | F          |         |  |  |  |
| 機 器 点 検                    |                  |             |   |   |               |                        |            |         |  |  |  |
| 設<br>置<br>状<br>況           | 設 置 場 所          | ○           |   |   |               |                        |            | ○       |  |  |  |
|                            | 設 置 間 隔          | ○           |   |   |               |                        |            | ○       |  |  |  |
|                            | 適 応 性            | ○           |   |   |               |                        |            | ○       |  |  |  |
|                            | 耐 震 措 置          | /           |   |   |               |                        |            | /       |  |  |  |
| 表 示 ・ 標 識                  |                  | ○           |   |   |               |                        |            | ○       |  |  |  |
| 消<br>火<br>器<br>の<br>外<br>形 | 本 体 容 器          | ○           |   |   |               |                        |            | ○       |  |  |  |
|                            | 安 全 栓 の 封        | ○           |   |   |               |                        |            | ○       |  |  |  |
|                            | 安 全 栓            | ○           |   |   |               |                        |            | ○       |  |  |  |
|                            | 使用済みの表示装置        | /           |   |   |               |                        |            | /       |  |  |  |
|                            | 押し金具・レバー等        | ○           |   |   |               |                        |            | ○       |  |  |  |
|                            | キ ャ ッ プ          | ○           |   |   |               |                        |            | ○       |  |  |  |
|                            | ホ ー ス            | ○           |   |   |               |                        |            | ○       |  |  |  |
|                            | ノズル・ホーン・ノズル栓     | ○           |   |   |               |                        |            | ○       |  |  |  |
|                            | 指 示 圧 力 計        | ○           |   |   |               |                        |            | ○       |  |  |  |
|                            | 圧 力 調 整 器        | /           |   |   |               |                        |            | /       |  |  |  |
|                            | 安 全 弁            | /           |   |   |               |                        |            | /       |  |  |  |
|                            | 保 持 装 置          | /           |   |   |               |                        |            | /       |  |  |  |
| 車 輪 ( 車 載 式 )              | ○                |             |   |   |               |                        | ○          |         |  |  |  |
| ガス導入管 ( 車載式 )              | ○                |             |   |   |               |                        | ○          |         |  |  |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第1

## 消火器具（その2）

|              |                                     |                  |       |        |         |       |       |      |   |  |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-------|--------|---------|-------|-------|------|---|--|
| 消火器の内部等・機能   | 本体・内筒等                              | 本体容器             | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              |                                     | 内筒等              | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              |                                     | 液面表示             | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              | 消滅性                                 | 状                | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              | 火剤                                  | 消火薬剤量            | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              |                                     | 加圧用ガス容器          | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              |                                     | カッター・押し金具        | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              |                                     | ホース              | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              |                                     | 開閉式ノズル・切替式ノズル    | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              |                                     | 指示圧力計            | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              |                                     | 使用済みの表示装置        | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              |                                     | 圧力調整器            | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              |                                     | 安全弁・減圧孔（排圧栓を含む。） | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              |                                     | 粉上り防止用封板         | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              | 簡易消火具                               |                  | パッキン  | /      |         |       |       |      | / |  |
|              |                                     | サイホン管・ガス導入管      | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              |                                     | ろ過網              | /     |        |         |       |       | /    |   |  |
|              | 放射能力                                | /                |       |        |         |       | /     |      |   |  |
|              | 消火器の耐圧性能                            | /                |       |        |         |       | /     |      |   |  |
| 備考           | 外形                                  | /                | /     | /      | /       | /     | /     | /    |   |  |
|              | 水量等                                 | /                | /     | /      | /       | /     | /     | /    |   |  |
| 測定機器         | ※設置位置等は別紙参照<br>※製造より5年未満の為、外形点検のみ実施 |                  |       |        |         |       |       |      |   |  |
|              | 機器名                                 | 型式               | 校正年月日 | 製造者名   | 機器名     | 型式    | 校正年月日 | 製造者名 |   |  |
|              | 秤                                   | 0～20kg           |       | Yamato |         |       |       |      |   |  |
|              |                                     |                  |       |        |         |       |       |      |   |  |
| 器 種 名        |                                     | 設 置 数            | 点 検 数 | 合 格 数  | 要 修 理 数 | 廃 棄 数 |       |      |   |  |
| <外形点検>       |                                     |                  |       |        |         |       |       |      |   |  |
| ABC粉末10型(蓄圧) |                                     | 34               | 34    | 34     | 0       | 0     |       |      |   |  |
| ABC粉末50型(蓄圧) |                                     | 1                | 1     | 1      | 0       | 0     |       |      |   |  |
|              |                                     |                  |       |        |         |       |       |      |   |  |
|              |                                     |                  |       |        |         |       |       |      |   |  |
|              |                                     |                  |       |        |         |       |       |      |   |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別紙

| 消 火 器 管 理 票     |             |       |         |       |      |       |        |                |    |     |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|------|-------|--------|----------------|----|-----|
| 名 称 千葉県社会福祉センター |             |       |         |       |      | 点検年月日 |        | 2025 年 2 月 2 日 |    |     |
|                 |             |       |         |       |      | 点 検 者 |        |                |    |     |
| 番号              | 設置場所        | 種 別   | 型式番号    | 容量    | メーカー | 製造年月  | 製造番号   | 詰替年月日          | 判定 | 備 考 |
|                 | <1階>        |       |         |       |      |       |        |                |    |     |
| 1               | ELV前        | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089431 |                | ○  |     |
| 2               | 中央階段        | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089436 |                | ○  |     |
| 3               | 管理事務室前      | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089432 |                | ○  |     |
| 4               | 自動販売機前      | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089447 |                | ○  |     |
| 5               | 人材支援センター    | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089429 |                | ○  |     |
| 6               | 男性トイレ前      | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089410 |                | ○  |     |
| 7               | 授乳室前        | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089403 |                | ○  |     |
| 8               | 災害用備蓄倉庫     | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089435 |                | ○  |     |
|                 | <2階>        |       |         |       |      |       |        |                |    |     |
| 9               | 研修室C脇       | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089398 |                | ○  |     |
| 10              | 研修室C前       | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089411 |                | ○  |     |
| 11              | 研修室A        | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089448 |                | ○  |     |
| 12              | 研修室A前       | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089408 |                | ○  |     |
| 13              | 男性トイレ前      | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089395 |                | ○  |     |
| 14              | 講師控室2前      | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089412 |                | ○  |     |
|                 | <3階>        |       |         |       |      |       |        |                |    |     |
| 15              | 小会議室2前      | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089396 |                | ○  |     |
| 16              | 大会議室前       | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089414 |                | ○  |     |
| 17              | 研修室D前       | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089409 |                | ○  |     |
| 18              | 男性トイレ前      | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 088672 |                | ○  |     |
|                 | <4階>        |       |         |       |      |       |        |                |    |     |
| 19              | ELV前        | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089406 |                | ○  |     |
| 20              | 自動販売機前      | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089415 |                | ○  |     |
| 21              | 日本オストミー協会前  | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089417 |                | ○  |     |
| 22              | 男性トイレ前      | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089404 |                | ○  |     |
|                 | <5階>        |       |         |       |      |       |        |                |    |     |
| 23              | ELV前        | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089413 |                | ○  |     |
| 24              | 千葉社会福祉協議会   | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089418 |                | ○  |     |
| 25              | 千葉社会福祉協議会   | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 088671 |                | ○  |     |
| 26              | 自動販売機前      | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089397 |                | ○  |     |
| 27              | 千葉県運営適正化委員会 | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089459 |                | ○  |     |
| 28              | 男性トイレ前      | ABC蓄圧 | 消第25～4号 | 3.0kg | ヘイワ  | 2022  | 089407 |                | ○  |     |
|                 |             |       |         |       |      |       |        |                |    |     |
|                 |             |       |         |       |      |       |        |                |    |     |

注) 判定欄の記入方法 良好な場合…○ 不良な場合…×

[illegible]

注) 判定欄の記入方法    良好な場合…○    不良な場合…×

| 屋内消火栓設備点検票                 |                       |                                      |                   |                      |     |         |              |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----|---------|--------------|--|--|--|
| 名 称                        | 千葉県社会福祉センター           |                                      |                   |                      |     |         | 防 火<br>管理者   |  |  |  |
| 所 在                        | 千葉市中央区千葉港4-5          |                                      |                   |                      |     |         | 立会者          |  |  |  |
| 点検種別                       | 機 器                   | 総 合                                  | 点検年月日             | 年 月 日 2025 年 2 月 2 日 |     |         |              |  |  |  |
| 点 検 者                      |                       |                                      | 点 検 者<br>所属会社     |                      |     |         |              |  |  |  |
| 点 検 設 備 名                  | ポンプ                   | 製造者名 (株)川本製作所                        |                   |                      | 電動機 |         | 製造者名 富士電機(株) |  |  |  |
|                            |                       | 型式等 KTK505CE7.5                      |                   |                      |     |         | 型式等 MLV1133Z |  |  |  |
| 点 検 項 目                    |                       |                                      | 点 検 結 果           |                      |     |         | 措 置 内 容      |  |  |  |
|                            |                       |                                      | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |                      | 判定  | 不 良 内 容 |              |  |  |  |
| 機 器 点 検                    |                       |                                      |                   |                      |     |         |              |  |  |  |
| 水<br>源                     | 貯 水 槽                 | 種別 地下水槽                              |                   |                      | ○   |         |              |  |  |  |
|                            | 水 量                   | 5.54 m <sup>3</sup>                  |                   | ○                    |     |         |              |  |  |  |
|                            | 水 状                   |                                      |                   | ○                    |     |         |              |  |  |  |
|                            | 給 水 装 置               | ボールタップ方式                             |                   | ○                    |     |         |              |  |  |  |
|                            | 水 位 計                 | 電極棒方式                                |                   | ○                    |     |         |              |  |  |  |
|                            | 圧 力 計                 |                                      |                   | /                    |     |         |              |  |  |  |
|                            | バルブ類                  | 給水管(開)                               |                   | ○                    |     |         |              |  |  |  |
| 加<br>圧<br>送<br>水<br>装<br>置 | ボ<br>ン<br>プ<br>方<br>式 | 電<br>動<br>機<br>の<br>制<br>御<br>装<br>置 | 周 囲 の 状 況         | 1階消火栓ポンプ室            |     | ○       |              |  |  |  |
|                            |                       |                                      | 外 形               | ユニット型 専用             |     | ○       |              |  |  |  |
|                            |                       |                                      | 表 示               | ECKD-7.5T-14         |     | ○       |              |  |  |  |
|                            |                       |                                      | 電圧計・電流計           | 200 V 22.3 A         |     | ○       |              |  |  |  |
|                            |                       |                                      | 開閉器・スイッチ類         | MCB60A               |     | ○       |              |  |  |  |
|                            |                       |                                      | ヒューズ類             | A                    |     | /       |              |  |  |  |
|                            |                       |                                      | 継 電 器             |                      |     | ○       |              |  |  |  |
|                            |                       |                                      | 表 示 灯             |                      |     | ○       |              |  |  |  |
|                            |                       |                                      | 結 線 接 続           |                      |     | ○       |              |  |  |  |
|                            |                       |                                      | 接 地               | D 種接地                |     | ○       |              |  |  |  |
| 予 備 品 等                    |                       |                                      | ○                 |                      |     |         |              |  |  |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備（その2）

|                                      |                  |             |                           |          |          |         |  |
|--------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------|----------|----------|---------|--|
| 加<br>圧<br>送<br>水<br>方<br>式<br>装<br>置 | 起<br>動<br>装<br>置 | 直接<br>操作部   | 周囲の状況                     | 制御盤      | ○        |         |  |
|                                      |                  |             | 外 形                       | 押ボタン     | ○        |         |  |
|                                      |                  |             | 表 示                       |          | ○        |         |  |
|                                      |                  |             | 機 能                       |          | ○        |         |  |
|                                      |                  | 遠隔<br>操作部   | 周囲の状況                     |          | /        |         |  |
|                                      |                  |             | 外 形                       |          | /        |         |  |
|                                      |                  |             | 表 示                       |          | /        |         |  |
|                                      |                  |             | 機 能                       | 専用 兼用    | /        |         |  |
|                                      |                  | 遠隔<br>起動部   | 周囲の状況                     | 消火栓開閉弁   | ○        |         |  |
|                                      |                  |             | 外 形                       | マイクロスイッチ | ○        |         |  |
|                                      |                  |             | 機 能                       |          | ○        |         |  |
|                                      |                  |             | 起開<br>動閉<br>用水<br>圧装<br>置 | 圧力スイッチ   | 設定圧力 MPa | /       |  |
|                                      | 起動用圧力タンク         | MPa         |                           | /        |          |         |  |
|                                      | 機 能              | 作動圧力 MPa    |                           | /        |          |         |  |
|                                      | 電<br>動<br>機      | 外 形         | 200V 50Hz 7.5KW           | ○        |          |         |  |
|                                      |                  | 回 転 軸       |                           | ○        |          |         |  |
|                                      |                  | 軸 受 部       | 無給油式                      | ○        |          |         |  |
|                                      |                  | 軸 継 手       | フランジ式                     | ○        |          |         |  |
|                                      | ポ<br>ン<br>プ      | 機 能         | 直入起動                      | ○        |          |         |  |
|                                      |                  | 外 形         | 40φ×300L/min×84.5m×7.5kw  | ○        |          |         |  |
|                                      |                  | 回 転 軸       | 2930rpm                   | ○        |          |         |  |
|                                      |                  | 軸 受 部       | 無給油式                      | ○        |          |         |  |
|                                      |                  | グ ラ ン ド 部   | フランジ式                     | ○        |          |         |  |
|                                      |                  | 連成計・圧力計     | 連) -0.02MPa 圧) 0.80MPa    | ○        |          |         |  |
|                                      |                  | 性 能         | 0.80 MPa 300 L/min        | ○        |          | 電流26.5A |  |
|                                      |                  | 呼 水 槽       | 50 L                      | ○        |          |         |  |
|                                      | 呼<br>水<br>装<br>置 | バ ル ブ 類     | 仕切弁×1 逆止弁×1               | ○        |          |         |  |
|                                      |                  | 自 動 給 水 装 置 | ボールタップ方式                  | ○        |          |         |  |
|                                      |                  | 減 水 警 報 装 置 | 電極棒方式                     | ○        |          |         |  |
|                                      |                  | フ ー ト 弁     | サクシオンユニット 50A             | ○        |          |         |  |
| 性 能 試 験 装 置                          |                  | FLT-R4 32A  | ○                         |          |          |         |  |
| 高 架 水 槽 方 式                          |                  | MPa         | /                         |          |          |         |  |
|                                      | 圧 力 水 槽 方 式      | MPa         | /                         |          |          |         |  |
| 減 圧 の た め の 措 置                      |                  |             |                           |          | /        |         |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備 (その3)

|                   |                                                                  |           |                                   |                             |      |     |    |       |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|------|-----|----|-------|------|
| 配管等               | 管・管継手                                                            |           | 主管 (開)                            | ○                           |      |     |    |       |      |
|                   | 支持金具・つり金具                                                        |           |                                   | ○                           |      |     |    |       |      |
|                   | バルブ類                                                             |           |                                   | ○                           |      |     |    |       |      |
|                   | ろ過装置                                                             |           |                                   | /                           |      |     |    |       |      |
|                   | 逃し配管                                                             |           | オリフィス 15A                         | ○                           |      |     |    |       |      |
| 屋内消火栓箱等           | 消火栓箱                                                             |           | 周囲の状況                             | 1階～5階×各2台                   | ○    |     |    |       |      |
|                   |                                                                  |           | 外形                                | 埋込型×10基                     | ○    |     |    |       |      |
|                   |                                                                  |           | 表示                                | 消火栓                         | ○    |     |    |       |      |
|                   | ホース・ノズル                                                          | 外形        | 1号消火栓                             | ホース<br>m× 本 ノズル径<br>mm      | /    |     |    |       |      |
|                   |                                                                  |           | 易操作性1号消火栓・<br>2号消火栓・<br>広範囲型2号消火栓 | ホース<br>30 m× 10本 ノズル径<br>mm | ○    |     |    |       |      |
|                   |                                                                  | 操作性       |                                   |                             | ○    |     |    |       |      |
|                   |                                                                  | ホースの耐圧性能  |                                   |                             | /    |     |    |       |      |
|                   | 消火栓開閉弁                                                           |           |                                   | ○                           |      |     |    |       |      |
|                   | 表示灯                                                              |           | 専用 (兼用)                           | ○                           |      |     |    |       |      |
|                   | 始動表示灯                                                            |           |                                   | ○                           |      |     |    |       |      |
|                   | 使用方法の表示                                                          |           | 取扱説明図                             | ○                           |      |     |    |       |      |
|                   | 降下装置                                                             | 周囲の状況     |                                   |                             | /    |     |    |       |      |
|                   |                                                                  | 外形        |                                   |                             | /    |     |    |       |      |
|                   |                                                                  | 表示灯       |                                   |                             | /    |     |    |       |      |
|                   |                                                                  | 機能        |                                   |                             | /    |     |    |       |      |
| 耐震措置              |                                                                  | フレキシブルメタル | ○                                 |                             |      |     |    |       |      |
| 総 合 点 検           |                                                                  |           |                                   |                             |      |     |    |       |      |
| ポンプ方式             | 起動性能等                                                            | 加圧送水装置    |                                   | ○                           |      |     |    |       |      |
|                   |                                                                  | 表示・警報等    |                                   | ○                           |      |     |    |       |      |
|                   |                                                                  | 電動機の運転電流  | 25.3 A                            | ○                           |      |     |    |       |      |
|                   |                                                                  | 運転状況      |                                   | ○                           |      |     |    |       |      |
|                   | 放水圧力                                                             |           | 0.65 MPa                          | ○                           |      |     |    |       |      |
| 高架水槽方式・<br>圧力水槽方式 | 放水圧力                                                             |           | MPa                               | /                           |      |     |    |       |      |
|                   | 放水量                                                              |           | L/min                             | /                           |      |     |    |       |      |
|                   | 減圧のための措置                                                         |           | /                                 |                             |      |     |    |       |      |
| 備考                | ※締切運転: 15.5A 0.97MPa<br>※ジョッキポンプ: VJK155ME1.5 (株) 川本製作所 運転電流5.0A |           |                                   |                             |      |     |    |       |      |
|                   | 測定機器                                                             | 機器名       | 型式                                | 校正年月日                       | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
| 測定機器              | ピトゲージ                                                            | 23PTRKING |                                   | 岩崎製作所                       |      |     |    |       |      |
|                   | 回路計                                                              | PM-3      |                                   | 三和                          |      |     |    |       |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用ホース点検一覧票 屋内消火栓設備

年 月 日~ 2025年 2月 2日

[illegible]

## 別記様式第26

| 配線点検票（設備名 屋内消火栓設備） |                |           |               |                        |         |            |       |         |
|--------------------|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------|------------|-------|---------|
| 名 称                | 千葉県社会福祉センター    |           |               |                        |         | 防 火<br>管理者 |       |         |
| 所 在                | 千葉市中央区千葉港4-5   |           |               |                        |         | 立会者        |       |         |
| 点検種別               | 総 合            |           | 点検年月日         | 年 月 日 ～ 2025 年 2 月 2 日 |         |            |       |         |
| 点 検 者              |                |           | 点 検 者<br>所属会社 |                        |         |            |       |         |
| 点 検 項 目            |                | 点 検 結 果   |               |                        | 措 置 内 容 |            |       |         |
|                    |                | 種別・容量等の内容 | 判 定           | 不 良 内 容                |         |            |       |         |
| 総 合 点 検            |                |           |               |                        |         |            |       |         |
| 専 用 回 路            | 屋上キュービクル       |           | ○             |                        |         |            |       |         |
| 開 閉 器 ・ 遮 断 器      | NFB 20A        |           | ○             |                        |         |            |       |         |
| ヒ ュ ー ズ 類          |                |           | /             |                        |         |            |       |         |
| 絶 縁 抵 抗            | 常用 50 MΩ 非常 MΩ |           | ○             |                        |         |            |       |         |
| 耐 熱 保 護            |                |           | ○             |                        |         |            |       |         |
| 備 考                |                |           |               |                        |         |            |       |         |
| 測 定 機 器            | 機 器 名          | 型 式       | 校正年月日         | 製 造 者 名                | 機 器 名   | 型 式        | 校正年月日 | 製 造 者 名 |
|                    | 絶縁抵抗計          | KEW3442   |               | 共立電気計器                 |         |            |       |         |
|                    |                |           |               |                        |         |            |       |         |
|                    |                |           |               |                        |         |            |       |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 自動火災報知設備点検票        |                                      |                                      |                                                      |                        |            |         |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|
| 名 称                | 千葉県社会福祉センター                          |                                      |                                                      |                        | 防 火<br>管理者 |         |
| 所 在                | 千葉市中央区千葉港4-5                         |                                      |                                                      |                        | 立会者        |         |
| 点検種別               | <input checked="" type="radio"/> 機 器 | <input checked="" type="radio"/> 総 合 | 点検年月日                                                | 年 月 日 ~ 2025 年 2 月 2 日 |            |         |
| 点 検 者              |                                      |                                      | 点 検 者<br>所 属 会 社                                     |                        |            |         |
| 点 検 設 備 名          | 受 信 機                                |                                      | 製造者名 能美防災(株)<br>型 式 等 受第25~5号 FCSJ104S-B1-40L 2022年製 |                        |            |         |
| 点 検 項 目            |                                      |                                      | 点 検 結 果                                              |                        |            | 措 置 内 容 |
|                    |                                      |                                      | 種別・容量等の内容                                            | 判 定                    | 不 良 内 容    |         |
| 機 器 点 検            |                                      |                                      |                                                      |                        |            |         |
| 予備電源・非常電源<br>(内蔵型) | 外 形                                  | Ni-cd 品評予第13-2号                      | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | 表 示                                  | 24V 4Ah                              | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | ※端子電圧                                | 27.2 V                               | /                                                    |                        |            |         |
|                    | ※切替装置                                | 自動式                                  | /                                                    |                        |            |         |
|                    | ※充電装置                                | トリクル                                 | /                                                    |                        |            |         |
|                    | ※結線接続                                | 端子接続                                 | /                                                    |                        |            |         |
| 受信機                | 周囲の状況                                | 1階 管理事務室                             | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | 外 形                                  | P型1級 壁掛型 複合盤                         | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | 表 示                                  | 複合火災受信機                              | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | 警戒区域の表示装置                            | 15/20L                               | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | 電 圧 計                                | 交流電源灯 V                              | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | スイッチ類                                | 押ボタン                                 | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | ヒューズ類                                | 0.5~10 A                             | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | ※継電器                                 |                                      | /                                                    |                        |            |         |
|                    | 表 示 灯                                | LED                                  | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | 通 話 装 置                              | 受信機~発信機間                             | ○                                                    |                        |            |         |
| 中継器                | ※結線接続                                |                                      | /                                                    |                        |            |         |
|                    | 接 地                                  | D種接地                                 | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | 附 属 装 置                              | ※備考参照                                | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | ※火災表示等                               | 蓄 積 式                                | /                                                    |                        |            |         |
|                    |                                      | アナログ式                                | /                                                    |                        |            |         |
|                    |                                      | 二 信 号 式                              | /                                                    |                        |            |         |
|                    |                                      | そ の 他                                | /                                                    |                        |            |         |
|                    | ※注 意 表 示                             |                                      | /                                                    |                        |            |         |
|                    | 回 路 導 通                              | 常時監視                                 | ○                                                    |                        |            |         |
|                    | 設 定 表 示 温 度 等                        |                                      | ○                                                    |                        |            |         |
| 感 知 器 作 動 等 の 表 示  |                                      | ○                                    |                                                      |                        |            |         |
| 予 備 品 等            |                                      | ○                                    |                                                      |                        |            |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備（その2）

|                |                     |                            |                  |   |        |  |
|----------------|---------------------|----------------------------|------------------|---|--------|--|
| 感 知 器          | 外 形                 |                            | ○                |   |        |  |
|                | 警 戒 状 況             | 未 警 戒 部 分                  |                  | ○ |        |  |
|                |                     | 感 知 区 域                    |                  | ○ |        |  |
|                |                     | 適 応 性                      |                  | ○ |        |  |
|                |                     | 機 能 障 害                    |                  | ○ |        |  |
|                | ※熱感知器               | ス ポ ッ ト 型                  | 差動 定温(再) (熱アナログ) | / |        |  |
|                |                     | 分 布 型                      | 空 気 管 式          | / |        |  |
|                |                     |                            | 熱電対式・熱半導体式       | / |        |  |
|                |                     |                            | 感 知 線 型          | / |        |  |
|                | ※煙感知器               | ス ポ ッ ト 型                  | イオン 光電 (アナログ)    | / |        |  |
| 分 離 型          |                     | /                          |                  |   |        |  |
| ※炎 感 知 器       |                     | 赤外線 紫外線                    | /                |   |        |  |
| ※多信号感知器・複合式感知器 |                     | /                          |                  |   |        |  |
| 遠隔試験機能を有する感知器  |                     | ○                          |                  |   |        |  |
| 発 信 機          | 周 囲 の 状 況           | 各階発信機                      | ○                |   |        |  |
|                | 外 形                 | P型1級                       | ○                |   |        |  |
|                | 表 示                 | 発第26-1号 2021年製 DC30V 500mA | ○                |   |        |  |
|                | 押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器 |                            | ○                |   |        |  |
|                | 表 示 灯               | AC/DC24V 15mA LED          | ○                |   |        |  |
| 音 響 装 置        | 外 形                 | /                          |                  |   | 非常放送連動 |  |
|                | 取 付 状 態             | /                          |                  |   | 非常放送連動 |  |
|                | 音 圧 等               | /                          |                  |   | 非常放送連動 |  |
|                | 鳴 動 方 式             | 一斉 区分 相互 再鳴動               | /                |   | 非常放送連動 |  |
| ※蓄 積 機 能       |                     | 公称蓄積10～60秒                 | /                |   |        |  |
| ※二 信 号 機 能     |                     |                            | /                |   |        |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

## 別記様式第11

## 自動火災報知設備（その3）

|           |                                                            |            |          |      |            |            |       |      |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------------|------------|-------|------|
| 自動試験機能    | 予備電源・非常電源                                                  |            | ○        |      |            |            |       |      |
|           | 受信機の火災表示                                                   |            | ○        |      |            |            |       |      |
|           | 受信機の注意表示                                                   |            | ○        |      |            |            |       |      |
|           | 受信機・中継器の制御機能・電路                                            |            | ○        |      |            |            |       |      |
|           | 感 知 器                                                      |            | ○        |      |            |            |       |      |
|           | 感知器回路・ベル回路                                                 |            | ○        |      |            |            |       |      |
| 無 線 機 能   |                                                            | /          |          |      |            |            |       |      |
| 総 合 点 検   |                                                            |            |          |      |            |            |       |      |
| 同 時 作 動   |                                                            | ○          |          |      |            |            |       |      |
| ※煙感知器等の感度 |                                                            | /          |          |      |            |            |       |      |
| 地区音響装置の音圧 |                                                            | /          | 非常放送連動   |      |            |            |       |      |
| ※総 合 作 動  |                                                            | /          |          |      |            |            |       |      |
| 備 考       | 附属装置：消火栓・非常放送・警備会社・電気錠・キュービクル・エレベーター<br>誘導灯信号装置・自動ドア・光警報装置 |            |          |      |            |            |       |      |
| 測定機器      | 機 器 名                                                      | 型 式        | 校正年月日    | 製造者名 | 機 器 名      | 型 式        | 校正年月日 | 製造者名 |
|           | 加熱試験器                                                      | HK-3       | 次期2028.6 | 保守協会 | メーターリレー試験器 |            |       |      |
|           | 加煙試験器                                                      | FTGJ-001-Z | 次期2028.6 | 能美防災 | 炎感知器用動作試験器 |            |       |      |
|           | 外部試験器                                                      |            |          |      | 回 路 計      | PM-3       |       | 三和   |
|           | 煙感知器用感度試験器                                                 |            |          |      | 普 通 騒 音 計  | CENTER-329 |       | FUSO |
|           | 減光フィルター                                                    |            |          |      |            |            |       |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

| 警 戒 区 域    |             | 感 知 器            |                  |                       |                   |                   |                    |                                                 |                       |             |                                           |                                 |                                 | ※ 地 区 音 響 装 置 | ※ 発 信 機 | 点 検 結 果 |                                 |    |   |
|------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------|---------------------------------|----|---|
| 番 号<br>No. | 名 称         | 差 動 式            |                  |                       | 定 温 式             |                   |                    | 熱<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式<br>ス<br>ポ<br>ット<br>型 | ※ 煙 式                 |             |                                           |                                 |                                 |               |         |         |                                 |    |   |
|            |             | ※ 分布型            |                  |                       | ス<br>ポ<br>ット<br>型 | ス<br>ポ<br>ット<br>型 | ※ 感<br>知<br>線<br>型 |                                                 | スポット型                 |             |                                           |                                 | 分離型                             |               |         |         |                                 |    |   |
|            |             | 空<br>気<br>管<br>式 | 熱<br>電<br>対<br>式 | 熱<br>半<br>導<br>体<br>式 |                   |                   |                    |                                                 | イ<br>オ<br>ン<br>化<br>式 | 光<br>電<br>式 | イ<br>オ<br>ン<br>化<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式 | 光<br>電<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式 | 光<br>電<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式 |               |         |         | 光<br>電<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式 |    |   |
| 1          | 火災 1階 西側    |                  |                  |                       |                   |                   |                    | 12                                              |                       |             |                                           |                                 |                                 | 3             |         |         |                                 | 1  | ○ |
| 2          | 火災 1階 東側    |                  |                  |                       |                   |                   |                    | 14                                              |                       |             |                                           |                                 |                                 | 3             |         |         |                                 | 1  | ○ |
| 3          | 火災 2階 西側    |                  |                  |                       |                   |                   |                    | 10                                              |                       |             |                                           |                                 |                                 | 3             |         |         |                                 | 1  | ○ |
| 4          | 火災 2階 東側    |                  |                  |                       |                   |                   |                    | 14                                              |                       |             |                                           |                                 |                                 | 3             |         |         |                                 | 1  | ○ |
| 5          | 火災 3階 西側    |                  |                  |                       |                   |                   |                    | 11                                              |                       |             |                                           |                                 |                                 | 2             |         |         |                                 | 1  | ○ |
| 6          | 火災 3階 東側    |                  |                  |                       |                   |                   |                    | 13                                              |                       |             |                                           |                                 |                                 | 3             |         |         |                                 | 1  | ○ |
| 7          | 火災 4階 西側    |                  |                  |                       |                   |                   |                    | 13                                              |                       |             |                                           |                                 |                                 | 2             |         |         |                                 | 1  | ○ |
| 8          | 火災 4階 東側    |                  |                  |                       |                   |                   |                    | 20                                              |                       |             |                                           |                                 |                                 | 3             |         |         |                                 | 1  | ○ |
| 9          | 火災 5階 西側    |                  |                  |                       |                   |                   |                    | 12                                              |                       |             |                                           |                                 |                                 | 3             |         |         |                                 | 1  | ○ |
| 10         | 火災 5階 東側    |                  |                  |                       |                   |                   |                    | 19                                              |                       |             |                                           |                                 |                                 | 3             |         |         |                                 | 1  | ○ |
| 11         | 火災 R階 東側    |                  |                  |                       |                   |                   |                    |                                                 |                       |             |                                           |                                 |                                 | 2             |         |         |                                 | 1  | ○ |
| 12         | 火災 階段3 (南側) |                  |                  |                       |                   |                   |                    |                                                 |                       |             |                                           |                                 |                                 | 1             |         |         |                                 |    | ○ |
| 13         | 火災 階段2 (西側) |                  |                  |                       |                   |                   |                    |                                                 |                       |             |                                           |                                 |                                 | 2             |         |         |                                 |    | ○ |
| 14         | 火災 階段1 (東側) |                  |                  |                       |                   |                   |                    |                                                 |                       |             |                                           |                                 |                                 | 2             |         |         |                                 |    | ○ |
| 15         | 火災 エレベータ    |                  |                  |                       |                   |                   |                    |                                                 |                       |             |                                           |                                 |                                 | 1             |         |         |                                 |    | ○ |
|            |             |                  |                  |                       |                   |                   |                    |                                                 |                       |             |                                           |                                 |                                 |               |         |         |                                 |    |   |
|            |             |                  |                  |                       |                   |                   |                    |                                                 |                       |             |                                           |                                 |                                 |               |         |         |                                 |    |   |
|            | 合 計         |                  |                  |                       |                   |                   |                    | 138                                             |                       |             |                                           |                                 |                                 | 36            |         |         |                                 | 11 |   |
| 備 考        |             |                  |                  |                       |                   |                   |                    |                                                 |                       |             |                                           |                                 |                                 |               |         |         |                                 |    |   |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。  
 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。  
 3 ※印のあるもので不良のものは、(その 7) に機器ごとの点検結果を記入すること。  
 4 点検結果の欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。  
 5 警戒区域内の感知器の個数が 1 の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

## 別記様式第26

| 配線点検票（設備名 自動火災報知設備） |                |         |               |                        |         |         |            |         |  |
|---------------------|----------------|---------|---------------|------------------------|---------|---------|------------|---------|--|
| 名 称                 | 千葉県社会福祉センター    |         |               |                        |         |         | 防 火<br>管理者 |         |  |
| 所 在                 | 千葉市中央区千葉港4-5   |         |               |                        |         |         | 立会者        |         |  |
| 点検種別                | 総 合            |         | 点検年月日         | 年 月 日 ～ 2025 年 2 月 2 日 |         |         |            |         |  |
| 点 検 者               |                |         | 点 検 者<br>所属会社 |                        |         |         |            |         |  |
| 点 検 項 目             |                |         | 点 検 結 果       |                        |         | 措 置 内 容 |            |         |  |
|                     |                |         | 種別・容量等の内容     | 判 定                    | 不 良 内 容 |         |            |         |  |
| 総 合 点 検             |                |         |               |                        |         |         |            |         |  |
| 専 用 回 路             | L-1 1階廊下       |         | ○             |                        |         |         |            |         |  |
| 開 閉 器 ・ 遮 断 器       | NFB 20A        |         | ○             |                        |         |         |            |         |  |
| ヒ ュ ー ズ 類           |                |         | ／             |                        |         |         |            |         |  |
| 絶 縁 抵 抗             | 常用 50 MΩ 非常 MΩ |         | ○             |                        |         |         |            |         |  |
| 耐 熱 保 護             |                |         | ○             |                        |         |         |            |         |  |
| 備 考                 |                |         |               |                        |         |         |            |         |  |
| 測 定 機 器             | 機 器 名          | 型 式     | 校正年月日         | 製 造 者 名                | 機 器 名   | 型 式     | 校正年月日      | 製 造 者 名 |  |
|                     | 絶縁抵抗計          | KEW3442 |               | 共立電気計器                 |         |         |            |         |  |
|                     |                |         |               |                        |         |         |            |         |  |
|                     |                |         |               |                        |         |         |            |         |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| ガス漏れ火災警報設備点検票      |                   |                 |                         |                        |            |         |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------|---------|
| 名 称                | 千葉県社会福祉センター       |                 |                         |                        | 防 火<br>管理者 |         |
| 所 在                | 千葉市中央区千葉港4-5      |                 |                         |                        | 立会者        |         |
| 点検種別               | 機器                | 総合              | 点検年月日                   | 年 月 日 ~ 2025 年 2 月 2 日 |            |         |
| 点 検 者              |                   |                 | 点 検 者<br>所属会社           |                        |            |         |
| 点 検 設 備 名          | 受信機               | 製造者名            | 能美防災(株) 2022年製          |                        | 中継器        | 製造者名    |
|                    |                   | 型 式 等           | 受第25~5号 FCSJ104S-B1-40L |                        |            | 型 式 等   |
| 点 検 項 目            |                   |                 | 点 検 結 果                 |                        |            | 措 置 内 容 |
|                    |                   |                 | 種別・容量等の内容               | 判 定                    | 不 良 内 容    |         |
| 機 器 点 検            |                   |                 |                         |                        |            |         |
| 予備電源・非常電源<br>(内蔵型) | 外 形               | Ni-cd 品評予第13-2号 | ○                       |                        |            |         |
|                    | 表 示               | 24V 4Ah         | ○                       |                        |            |         |
|                    | 端 子 電 圧           | 27.2 V          | ○                       |                        |            |         |
|                    | 切 替 装 置           | 自動式             | ○                       |                        |            |         |
|                    | 充 電 装 置           | トリクル            | ○                       |                        |            |         |
|                    | 結 線 接 続           | 端子接続            | ○                       |                        |            |         |
| 受信機・中継器            | 周 囲 の 状 況         | 1階 管理事務室        | ○                       |                        |            |         |
|                    | 外 形               | GP型 複合盤         | ○                       |                        |            |         |
|                    | 表 示               | 複合火災受信機         | ○                       |                        |            |         |
|                    | 警 戒 区 域 の 表 示 装 置 | 5/5 L           | ○                       |                        |            |         |
|                    | 電 圧 計             | 交流電源灯 V         | ○                       |                        |            |         |
|                    | ス イ ッ チ 類         | 押ボタン            | ○                       |                        |            |         |
|                    | ヒ ュ ー ズ 類         | 0.5~10 A        | ○                       |                        |            |         |
|                    | 継 電 器             |                 | ○                       |                        |            |         |
|                    | 表 示 灯             | LED             | ○                       |                        |            |         |
|                    | 通 話 装 置           | 受信機~発信機間        | ○                       |                        |            |         |
|                    | 結 線 接 続           |                 | ○                       |                        |            |         |
|                    | 接 地               | D種接地            | ○                       |                        |            |         |
|                    | 附 属 装 置           |                 | ○                       |                        |            |         |
|                    | ガ ス 漏 れ 表 示       |                 | ○                       |                        |            |         |
|                    | 回 路 導 通           | 常時監視            | ○                       |                        |            |         |
| 故 障 表 示            |                   | ○               |                         |                        |            |         |
| 予 備 品 等            |                   | ○               |                         |                        |            |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第11の2

## ガス漏れ火災警報設備（その2）

|         |                                                                                                                                      |           |       |       |         |     |    |       |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---------|-----|----|-------|------|
| ガス漏れ検知器 | 外                                                                                                                                    | 形         |       | ○     |         |     |    |       |      |
|         | 警戒                                                                                                                                   | 未警戒部分     |       | ○     |         |     |    |       |      |
|         |                                                                                                                                      | 設置場所・設置位置 |       | ○     |         |     |    |       |      |
|         |                                                                                                                                      | 適応性       |       | ○     |         |     |    |       |      |
|         | 状況                                                                                                                                   | 機能障害      |       | ○     |         |     |    |       |      |
| 警報装置    | 音声警報装置                                                                                                                               | 動作等       |       | ○     |         |     |    |       |      |
|         |                                                                                                                                      | 外         | 形     |       | /       |     |    |       |      |
|         |                                                                                                                                      | 取付状態      |       | /     |         |     |    |       |      |
|         |                                                                                                                                      | 増幅器、操作部   |       | /     |         |     |    |       |      |
|         | 音                                                                                                                                    | 圧等        |       | /     |         |     |    |       |      |
|         | 検知区域警報装置                                                                                                                             | ガス漏れ表示灯   |       | ○     |         |     |    |       |      |
|         |                                                                                                                                      | 外         | 形     |       | ○       |     |    |       |      |
|         |                                                                                                                                      |           | 取付状態  |       | ○       |     |    |       |      |
|         |                                                                                                                                      |           | 音     | 圧等    |         | ○   |    |       |      |
|         | 鳴動区域                                                                                                                                 |           | ○     |       |         |     |    |       |      |
| 総合点検    |                                                                                                                                      |           |       |       |         |     |    |       |      |
| 同時      | 作動                                                                                                                                   |           | ○     |       |         |     |    |       |      |
| 検知区域    | 警報装置                                                                                                                                 | 70 dB     | ○     |       |         |     |    |       |      |
| 総合      | 作動                                                                                                                                   |           | ○     |       |         |     |    |       |      |
| 備考      | ※No.36 ガス漏れ検知器 1階 給湯室 ×1<br>No.37 ガス漏れ検知器 2階 給湯室 ×1<br>No.38 ガス漏れ検知器 3階 給湯室 ×1<br>No.39 ガス漏れ検知器 4階 給湯室 ×1<br>No.40 ガス漏れ検知器 5階 給湯室 ×1 |           |       |       |         |     |    |       |      |
|         | 測定機器                                                                                                                                 | 機器名       | 型式    | 校正年月日 | 製造者名    | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|         |                                                                                                                                      | 加ガス試験器    | EG-20 |       | 新コスモス電機 |     |    |       |      |
|         |                                                                                                                                      | 回路計       | PM-3  |       | 三和      |     |    |       |      |
|         |                                                                                                                                      |           |       |       |         |     |    |       |      |
|         |                                                                                                                                      |           |       |       |         |     |    |       |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第26

| 配線点検票（設備名 ガス漏れ火災警報設備） |                |         |               |                        |         |            |       |         |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|------------------------|---------|------------|-------|---------|
| 名 称                   | 千葉県社会福祉センター    |         |               |                        |         | 防 火<br>管理者 |       |         |
| 所 在                   | 千葉市中央区千葉港4-5   |         |               |                        |         | 立会者        |       |         |
| 点検種別                  | 総 合            |         | 点検年月日         | 年 月 日 ～ 2025 年 2 月 2 日 |         |            |       |         |
| 点 検 者                 |                |         | 点 検 者<br>所属会社 |                        |         |            |       |         |
| 点 検 項 目               |                |         | 点 検 結 果       |                        |         | 措 置 内 容    |       |         |
|                       |                |         | 種別・容量等の内容     | 判 定                    | 不 良 内 容 |            |       |         |
| 総 合 点 検               |                |         |               |                        |         |            |       |         |
| 専 用 回 路               | L-1 1階廊下       |         | ○             |                        |         |            |       |         |
| 開 閉 器 ・ 遮 断 器         | NFB 20A        |         | ○             |                        |         |            |       |         |
| ヒ ュ ー ズ 類             |                |         | /             |                        |         |            |       |         |
| 絶 縁 抵 抗               | 常用 50 MΩ 非常 MΩ |         | ○             |                        |         |            |       |         |
| 耐 熱 保 護               |                |         | ○             |                        |         |            |       |         |
| 備 考                   |                |         |               |                        |         |            |       |         |
| 測 定 機 器               | 機 器 名          | 型 式     | 校正年月日         | 製 造 者 名                | 機 器 名   | 型 式        | 校正年月日 | 製 造 者 名 |
|                       | 絶縁抵抗計          | KEW3442 |               | 共立電気計器                 |         |            |       |         |
|                       |                |         |               |                        |         |            |       |         |
|                       |                |         |               |                        |         |            |       |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 非常警報器具及び設備点検票 |              |                    |               |                        |      |                           |  |  |  |
|---------------|--------------|--------------------|---------------|------------------------|------|---------------------------|--|--|--|
| 名 称           | 千葉県社会福祉センター  |                    |               |                        |      | 防 火 者                     |  |  |  |
| 所 在           | 千葉市中央区千葉港4-5 |                    |               |                        |      | 立会者                       |  |  |  |
| 点検種別          | 機器 総合        |                    | 点検年月日         | 年 月 日 ~ 2025 年 2 月 2 日 |      |                           |  |  |  |
| 点 検 者         |              |                    | 点 検 者 所 属 会 社 |                        |      |                           |  |  |  |
| 点 検 設 備 名     | 操作部・複合装置     | 製造者名               |               |                        | 増幅器  | 製造者名 TOA(株) 2022年製        |  |  |  |
|               |              | 型 式 等              |               |                        |      | 型 式 等 FS-2500 認許放第30-6-1号 |  |  |  |
| 点 検 項 目       |              |                    | 点 検 結 果       |                        |      | 措 置 内 容                   |  |  |  |
|               |              |                    | 種別・容量等の内容     | 判定                     | 不良内容 |                           |  |  |  |
| 機 器 点 検       |              |                    |               |                        |      |                           |  |  |  |
| 非常電源<br>(内蔵型) | 外 形          | Ni-cd 20-B3.5      | ○             |                        |      |                           |  |  |  |
|               | 表 示          | 24V 3500mAh 2022年製 | ○             |                        |      |                           |  |  |  |
|               | 端子電圧         | チェックランプ V          | ○             |                        |      |                           |  |  |  |
|               | 切替装置         | 自動式                | ○             |                        |      |                           |  |  |  |
|               | 充電装置         | トリクル               | ○             |                        |      |                           |  |  |  |
|               | 結線接続         | コネクタ-接続            | ○             |                        |      |                           |  |  |  |
| 非常ベル・自動式サイレン  | 起動装置         | 周囲の状況              |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               |              | 外形                 |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               |              | 表示                 |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               |              | 機能                 |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               | 操作部          | 外形                 |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               |              | 表示                 |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               |              | 電圧計                | V             | /                      |      |                           |  |  |  |
|               |              | スイッチ類              |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               | 複合装置         | ヒューズ類              | A             | /                      |      |                           |  |  |  |
|               |              | 継電器                |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               |              | 表示灯                |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               |              | 結線接続               |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               | ベル・サイレン      | 接地                 |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               |              | 予備品等               |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               |              | 外形                 |               | /                      |      |                           |  |  |  |
|               |              | 取付状態               |               | /                      |      |                           |  |  |  |
| 表 示 灯         | 音圧等          |                    | /             |                        |      |                           |  |  |  |
|               | 鳴動方式         | 一斉 区分 相互 再鳴動       | /             |                        |      |                           |  |  |  |
|               |              |                    | /             |                        |      |                           |  |  |  |

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

|                       |                   |                   |   |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--|--|
| 起<br>動<br>装<br>置      | 周 囲 の 状 況         | アンプ組込             | ○ |  |  |
|                       | 外 形               | ラック式              | ○ |  |  |
| 増<br>幅<br>送<br>器<br>等 | 押 し ボ タ ン 等       |                   | ○ |  |  |
|                       | 発 信 機 ・ 非 常 電 話   | 発信機               | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 自動火災報知設備との連動      |                   | ○ |  |  |
|                       | 周 囲 の 状 況         | 1階 管理事務室          | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 外 形               | ラック式              | ○ |  |  |
|                       | 表 示               |                   | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 電 圧 計             | 主電源灯 V            | ○ |  |  |
|                       | ス イ ッ チ 類         | 押ボタン              | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 保 護 板             |                   | ○ |  |  |
|                       | ヒ ュ ー ズ 類         | 25 A              | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 継 電 器             |                   | ○ |  |  |
|                       | 計 器 類             | 出力レベル             | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 表 示 灯             | LED               | ○ |  |  |
|                       | 結 線 接 続           |                   | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 接 地               |                   | ○ |  |  |
|                       | 回 路 選 択           |                   | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 2 以上 の 操 作 部 等    |                   | / |  |  |
|                       | 遠 隔 操 作 器 の 連 動   |                   | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 非 常 用 放 送 切 替     |                   | ○ |  |  |
|                       | ※地震動予報等に係る放送切替    |                   | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 回 路 短 絡           |                   | ○ |  |  |
|                       | 音 声 警 報 音         |                   | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 火 災 音 信 号         |                   | ○ |  |  |
|                       | マ イ ク ロ ホ ン       |                   | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 予 備 品 等           | 取説等               | ○ |  |  |
|                       | 外 形               | ホーン型×2台 コーン型×125台 | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 取 付 状 態           | 天井埋込及び露出          | ○ |  |  |
|                       | 音 圧 等             | 92dB以上            | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 鳴 動 方 式           | （一斉）（区分）相互（鳴動）    | ○ |  |  |
|                       | 音 量 調 整 器         |                   | ○ |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 表 示 灯             | LED               | ○ |  |  |
|                       | 警 ゴ<br>鐘 ン<br>・ 等 | 周 囲 の 状 況         | / |  |  |
| 放<br>送<br>器<br>等      | 外 形               |                   | / |  |  |
|                       | 機 能               |                   | / |  |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。



## 別記様式第26

| 配線点検票（設備名 非常警報器具及び設備） |                |         |               |                        |         |            |       |         |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|------------------------|---------|------------|-------|---------|
| 名 称                   | 千葉県社会福祉センター    |         |               |                        |         | 防 火<br>管理者 |       |         |
| 所 在                   | 千葉市中央区千葉港4-5   |         |               |                        |         | 立会者        |       |         |
| 点検種別                  | 総 合            |         | 点検年月日         | 年 月 日 ～ 2025 年 2 月 2 日 |         |            |       |         |
| 点 検 者                 |                |         | 点 検 者<br>所属会社 |                        |         |            |       |         |
| 点 検 項 目               |                |         | 点 検 結 果       |                        |         | 措 置 内 容    |       |         |
|                       |                |         | 種別・容量等の内容     | 判 定                    | 不 良 内 容 |            |       |         |
| 総 合 点 検               |                |         |               |                        |         |            |       |         |
| 専 用 回 路               | L-1 1階廊下       |         | ○             |                        |         |            |       |         |
| 開 閉 器 ・ 遮 断 器         | NFB 20A        |         | ○             |                        |         |            |       |         |
| ヒ ュ ー ズ 類             |                |         | /             |                        |         |            |       |         |
| 絶 縁 抵 抗               | 常用 50 MΩ 非常 MΩ |         | ○             |                        |         |            |       |         |
| 耐 熱 保 護               |                |         | ○             |                        |         |            |       |         |
| 備 考                   |                |         |               |                        |         |            |       |         |
| 測 定 機 器               | 機 器 名          | 型 式     | 校正年月日         | 製 造 者 名                | 機 器 名   | 型 式        | 校正年月日 | 製 造 者 名 |
|                       | 絶縁抵抗計          | KEW3442 |               | 共立電気計器                 |         |            |       |         |
|                       |                |         |               |                        |         |            |       |         |
|                       |                |         |               |                        |         |            |       |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 避難器具点検票 |              |         |             |                        |       |      |
|---------|--------------|---------|-------------|------------------------|-------|------|
| 名称      | 千葉県社会福祉センター  |         |             |                        | 防火管理者 |      |
| 所在      | 千葉市中央区千葉港4-5 |         |             |                        | 立会者   |      |
| 点検種別    | 機器           | 総合      | 点検年月日       | 年 月 日 ~ 2025 年 2 月 2 日 |       |      |
| 点検者     |              |         | 点検者<br>所属会社 |                        |       |      |
| 設置階     | 3階           |         |             |                        |       |      |
| 設置場所    | ベランダ         |         |             |                        |       |      |
| 点検項目    |              |         | 点検結果        |                        |       | 措置内容 |
|         |              |         | 種別・容量等の内容   | 判定                     | 不良内容  |      |
| 機器点検    |              |         |             |                        |       |      |
| 周囲の状況   | 設置場所         | 3階 ベランダ |             | ○                      |       |      |
|         | 操作面積等        | 規定以上    |             | ○                      |       |      |
|         | 開口部          |         |             | ○                      |       |      |
|         | 降下空間         |         |             | ○                      |       |      |
|         | 避難空地         | 1階 敷地内  |             | ○                      |       |      |
| 標識      | 救助袋、使用方法     |         | ○           |                        |       |      |
| 器具本体    | 避難はしご        | 縦棒      |             | /                      |       |      |
|         |              | 横さ      |             | /                      |       |      |
|         |              | 突子      |             | /                      |       |      |
|         |              | 結合部等    |             | /                      |       |      |
|         |              | 可動部     | 外形機能        | /                      |       |      |
|         | 緩降機          | つり下げ金具  |             | /                      |       |      |
|         |              | 调速機     | 外形機能        | /                      |       |      |
|         |              |         | 機           | /                      |       |      |
|         |              | 调速機の連結部 |             | /                      |       |      |
|         |              | ロープ     |             | /                      |       |      |
| すべり台    | 着用器具         |         | /           |                        |       |      |
|         | ロープと着用具の緊結部  |         | /           |                        |       |      |
|         | 底板及び側板       |         | /           |                        |       |      |
|         | すべり面の勾配      |         | /           |                        |       |      |
|         | 手すり          |         | /           |                        |       |      |
| 避難ロープ   | すべり棒         |         | /           |                        |       |      |
|         | ロープ本体        |         | /           |                        |       |      |
|         | 結合部          |         | /           |                        |       |      |
|         |              | つり下げ金具  | /           |                        |       |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第15

## 避難器具点検票（その2）

|                  |                                                                                     |                   |            |       |        |     |     |       |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|--------|-----|-----|-------|------|
| 器<br>具<br>本<br>体 | 避難橋                                                                                 | 床板、手すり等           |            |       | /      |     |     |       |      |
|                  |                                                                                     | 接合部               |            |       | /      |     |     |       |      |
|                  |                                                                                     | 可動部               | 外形         |       | /      |     |     |       |      |
|                  |                                                                                     |                   | 機能         |       | /      |     |     |       |      |
|                  | 避難用タラップ                                                                             | 踏み板、手すり等          |            |       | /      |     |     |       |      |
|                  |                                                                                     | 接合部               |            |       | /      |     |     |       |      |
|                  |                                                                                     | 可動部               | 外形         |       | /      |     |     |       |      |
|                  |                                                                                     |                   | 機能         |       | /      |     |     |       |      |
|                  | 救助袋                                                                                 | 本体布及び展張部材         |            |       | ○      |     |     |       |      |
|                  |                                                                                     | 縫い合せ部             |            |       | ○      |     |     |       |      |
|                  |                                                                                     | 保護装置(斜降式の救助袋に限る。) |            |       | /      |     |     |       |      |
|                  |                                                                                     | 結合部               |            |       | ○      |     |     |       |      |
| 取付具・支持部          | ハッチ                                                                                 | 上蓋                |            | /     |        |     |     |       |      |
|                  |                                                                                     |                   | 下蓋         |       | /      |     |     |       |      |
|                  | 使用方法の表示                                                                             |                   |            | /     |        |     |     |       |      |
|                  | 格納状況                                                                                | 格納箱               |            |       | ○      |     |     |       |      |
| 格納状況             |                                                                                     |                   | ○          |       |        |     |     |       |      |
| 総合点検             |                                                                                     |                   |            |       |        |     |     |       |      |
| 器具の取付け等          |                                                                                     |                   |            |       | ○      |     |     |       |      |
| 降下               |                                                                                     |                   |            |       | ○      |     |     |       |      |
| 格納               |                                                                                     |                   |            |       | ○      |     |     |       |      |
| 備<br>考           | ※設置場所 3階 ベランダ      型式 ふV-001号15(78)      長さ 10.70m      製造者 齋田産業株式会社      年式 令和4年6月 |                   |            |       |        |     |     |       |      |
|                  | 測定機器                                                                                | 機器名               | 型 式        | 校正年月日 | 製造者名   | 機器名 | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|                  |                                                                                     | トルクレンチ            | 900 QLK    |       | カン精機   |     |     |       |      |
|                  |                                                                                     | スケール              | GASFGL2550 |       | Tajima |     |     |       |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 誘導灯及び誘導標識点検票 |               |       |                   |                        |     |         |            |         |  |
|--------------|---------------|-------|-------------------|------------------------|-----|---------|------------|---------|--|
| 名 称          | 千葉県社会福祉センター   |       |                   |                        |     | 防 火 管理者 | [REDACTED] |         |  |
| 所 在          | 千葉市中央区千葉港4-5  |       |                   |                        |     | 立会者     | [REDACTED] |         |  |
| 点検種別         | 機 器           |       | 点検年月日             | 年 月 日 ~ 2025 年 2 月 2 日 |     |         |            |         |  |
| 点 検 者        | [REDACTED]    |       | 点 検 者 所属会社        | [REDACTED]             |     |         |            |         |  |
| 点 検 項 目      |               |       | 点 検 結 果           |                        |     |         |            | 措 置 内 容 |  |
|              |               |       | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |                        |     | 判 定     | 不 良 内 容    |         |  |
|              |               |       | 避 難 口             | 通 路                    | 客 席 |         |            |         |  |
| 機 器 点 検      |               |       |                   |                        |     |         |            |         |  |
| 誘 導 灯        | 外箱・表示面        | 種 類   |                   |                        | /   | ○       |            |         |  |
|              |               | 視認障害等 |                   |                        | /   | ○       |            |         |  |
|              |               | 外 形   |                   |                        | /   | ○       |            |         |  |
|              |               | 表 示   |                   |                        | /   | ○       |            |         |  |
|              | 非 常 電 源 (内蔵型) | 外 形   |                   |                        | /   | ○       |            |         |  |
|              |               | 表 示   |                   |                        | /   | ○       |            |         |  |
|              |               | 機 能   |                   |                        | /   | ○       |            |         |  |
|              | 光 源           |       |                   |                        | /   | ○       |            |         |  |
|              | 点 検 ス イ ッ チ   |       |                   |                        | /   | ○       |            |         |  |
|              | ヒ ュ ー ズ 類     |       |                   |                        | /   | ○       |            |         |  |
| 結 線 接 続      |               |       |                   | /                      | ○   |         |            |         |  |
| 信 号 装 置 等    | 外 形           |       | /                 | /                      | ○   |         |            |         |  |
|              | 結 線 接 続       |       | /                 | /                      | ○   |         |            |         |  |
|              | 機 能           |       | /                 | /                      | ○   |         |            |         |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第16

## 誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

|      |                                                                          |         |       |       |       |     |       |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|------|
| 誘導   | 外 形                                                                      | ／       | ／     | ／     | ／     |     |       |      |
|      | 視 認 障 害 等                                                                | ／       | ／     | ／     | ／     |     |       |      |
|      | 採 光 又 は 照 明                                                              | ／       | ／     | ／     | ／     |     |       |      |
|      | ※ 表 示 面 の 輝 度                                                            | ／       | ／     | ／     | ／     |     |       |      |
|      | ※ 設 置 場 所 の 照 度                                                          | ／       | ／     | ／     | ／     |     |       |      |
|      | ※※ ヒ ュ ー ズ 類                                                             | ／       | ／     | ／     | ／     |     |       |      |
|      | ※※ 結 線 接 続                                                               | ／       | ／     | ／     | ／     |     |       |      |
| 標 識  | ※※※非常電源                                                                  | 外 形     | ／     | ／     | ／     | ／   |       |      |
|      |                                                                          | 表 示     | ／     | ／     | ／     | ／   |       |      |
|      |                                                                          | 機 能     | ／     | ／     | ／     | ／   |       |      |
| 備 考  | ※設置台数等は別紙参照<br>※誘導灯信号装置<br>パナソニック株式会社<br>FF90024K 2022年製<br>(1階避難口C級×1台) |         |       |       |       |     |       |      |
| 測定機器 | 機 器 名                                                                    | 型 式     | 校正年月日 | 製造者名  | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|      | 回路計                                                                      | PM3     |       | sanwa |       |     |       |      |
|      | 照度計                                                                      | CHE-LT1 |       | sanwa |       |     |       |      |

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
  - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
  - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

(千葉県社会福祉センター)

考

## 別記様式第26

| 配線点検票（設備名 誘導灯及び誘導標識） |                 |         |               |                        |         |         |       |         |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 名 称                  | 千葉県社会福祉センター     |         |               |                        |         | 防火管理者   |       |         |
| 所 在                  | 千葉市中央区千葉港4-5    |         |               |                        |         | 立会者     |       |         |
| 点検種別                 | 総 合             |         | 点検年月日         | 年 月 日 ～ 2025 年 2 月 2 日 |         |         |       |         |
| 点 検 者                |                 |         | 点 検 者<br>所属会社 |                        |         |         |       |         |
| 点 検 項 目              |                 |         | 点 検 結 果       |                        |         | 措 置 内 容 |       |         |
|                      |                 |         | 種別・容量等の内容     | 判 定                    | 不 良 内 容 |         |       |         |
| 総 合 点 検              |                 |         |               |                        |         |         |       |         |
| 専 用 回 路              | L-1・L-2 各階共用分電盤 |         | ○             |                        |         |         |       |         |
| 開 閉 器 ・ 遮 断 器        | NFB 20A         |         | ○             |                        |         |         |       |         |
| ヒ ュ ー ズ 類            |                 |         | /             |                        |         |         |       |         |
| 絶 縁 抵 抗              | 常用 50 MΩ 非常 MΩ  |         | ○             |                        |         |         |       |         |
| 耐 熱 保 護              |                 |         | ○             |                        |         |         |       |         |
| 備 考                  |                 |         |               |                        |         |         |       |         |
| 測 定 機 器              | 機 器 名           | 型 式     | 校正年月日         | 製 造 者 名                | 機 器 名   | 型 式     | 校正年月日 | 製 造 者 名 |
|                      | 絶縁抵抗計           | KEW3442 |               | 共立電気計器                 |         |         |       |         |
|                      |                 |         |               |                        |         |         |       |         |
|                      |                 |         |               |                        |         |         |       |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 非常電源（非常電源専用受電設備）点検票（設備名屋内消火栓設備） |                   |                      |               |                       |         |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------|
| 名 称                             | 千葉県社会福祉センター       |                      |               | 防 火 管 理 者             |         |
| 所 在                             | 千葉市中央区千葉港4-5      |                      |               | 立 会 者                 |         |
| 点検種別                            | 機 器               | 総 合                  | 点検年月日         | 年 月 日～ 2025 年 2 月 2 日 |         |
| 点 検 者                           |                   |                      | 点 検 者 所 属 会 社 |                       |         |
| 点 検 設 備 名                       | 受電設備              | 製造者名 タカオカ化成工業(株)     |               |                       |         |
|                                 |                   | 型 式 等 MK-WCC-2       |               |                       |         |
| 点 検 項 目                         |                   |                      | 点 検 結 果       |                       |         |
|                                 |                   |                      | 種別・容量等の内容     | 判 定                   | 不 良 内 容 |
| 機 器 点 検                         |                   |                      |               |                       |         |
| 設 置 状 況                         | 周 囲 の 状 況         | 屋上キュービクル             | ○             |                       |         |
|                                 | 区 画 等             | キュービクル式<br>キュービクル式以外 | ○             |                       |         |
|                                 | 水 の 浸 透           |                      | ○             |                       |         |
|                                 | 換 気               | 自然 機械                | ○             |                       |         |
|                                 | 照 明               | 10W蛍光灯 1本            | ○             |                       |         |
|                                 | 標 識               | 非常電源専用受電設備           | ○             |                       |         |
| 高 圧 受 電 盤 ・ 配 分 電 盤             | 外 形               |                      | ○             |                       |         |
|                                 | 表 示               | 消火ポンプ・補助加圧ポンプ        | ○             |                       |         |
|                                 | 計 器 類             |                      | ○             |                       |         |
|                                 | 開 閉 器 ・ 遮 断 器(低圧) | 60A・20A              | ○             |                       |         |
|                                 | 表 示 灯             |                      | ○             |                       |         |
|                                 | ヒ ュ ー ズ 類(低圧)     | A                    | /             |                       |         |
|                                 | 継 電 器(低圧)         |                      | ○             |                       |         |
|                                 | 変 圧 器             |                      | ○             |                       |         |
|                                 | コ ン デ ン サ ー       |                      | ○             |                       |         |
|                                 | 開 閉 器 ・ 遮 断 器     |                      | ○             |                       |         |
|                                 | 接 地(低圧)           |                      | ○             |                       |         |
|                                 | 結 線 接 続           |                      | ○             |                       |         |
|                                 | 耐 震 措 置           |                      | ○             |                       |         |
|                                 | 予 備 品 等(低圧)       |                      | /             |                       |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 総 合 点 検     |                 |         |       |         |       |     |       |         |
|-------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|---------|
| 接 地 抵 抗     | D 種 50 $\Omega$ |         | ○     |         |       |     |       |         |
| 絶 縁 抵 抗     | 100 M $\Omega$  |         | ○     |         |       |     |       |         |
| 保 護 継 電 器 等 |                 |         | /     |         |       |     |       |         |
| 高圧又は特別高圧    | 開 閉 器 ・ 遮 断 器   |         | /     |         |       |     |       |         |
|             | ヒ ュ ー ズ 類       |         | A     | /       |       |     |       |         |
|             | 接 地             |         | /     |         |       |     |       |         |
| 備 考         | 電気主任技術者 氏名及び資格  |         |       |         |       |     |       |         |
|             |                 |         |       |         |       |     |       |         |
| 測 定 機 器     | 機 器 名           | 型 式     | 校正年月日 | 製 造 者 名 | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製 造 者 名 |
|             | 絶縁抵抗計           | KEW3442 |       | 共立電気計器  |       |     |       |         |
|             |                 |         |       |         |       |     |       |         |
|             |                 |         |       |         |       |     |       |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 非常電源（自家発電設備）点検票（設備名 消防設備、他） |                   |                      |                      |       |           |                        |                      |         |  |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------|-----------|------------------------|----------------------|---------|--|
| 名 称                         | 千葉県社会福祉センター       |                      |                      |       |           |                        | 防 火 管 理 者            |         |  |
| 所 在                         | 千葉市中央区千葉港4-5      |                      |                      |       |           |                        | 立 会 者                |         |  |
| 点検種別                        | 機 器               |                      | 総 合                  |       | 点検年月日     | 年 月 日 ~ 2025 年 2 月 2 日 |                      |         |  |
| 点 検 者                       |                   |                      | 点 検 者 所 属 会 社        |       |           |                        |                      |         |  |
| 点 検 設 備 名                   | 原 動 機             | 製造者名 三菱ふそうトラック&バス(株) |                      |       |           | 発 電 機                  | 製造者名 ニシハツ(株)         |         |  |
|                             |                   | 型 式 等 6D24-TCE2      |                      |       |           |                        | 型 式 等 PX-255MSR (BB) |         |  |
| 点 検 項 目                     |                   |                      |                      |       | 点 検 結 果   |                        |                      | 措 置 内 容 |  |
|                             |                   |                      |                      |       | 種別・容量等の内容 | 判 定                    | 不 良 内 容              |         |  |
| 機 器 点 検                     |                   |                      |                      |       |           |                        |                      |         |  |
| 設 置 状 況                     | 周 囲 の 状 況         |                      | 屋上 発電機室              |       | ○         |                        |                      |         |  |
|                             | 区 画 等             |                      | キュービクル式<br>キュービクル式以外 |       | ○         |                        |                      |         |  |
|                             | 水 の 浸 透           |                      |                      |       | ○         |                        |                      |         |  |
|                             | 換 気               |                      | (自然) 機械              |       | ○         |                        |                      |         |  |
|                             | 照 明               |                      |                      |       | ○         |                        |                      |         |  |
|                             | 標 識               |                      | 発電設備                 |       | ○         |                        |                      |         |  |
| 表 示                         |                   |                      |                      |       | ○         |                        |                      |         |  |
| 自 家 発 電 装 置                 | 原 動 機 ・ 発 電 機     |                      | 種類: / 120 kW         |       | ○         |                        |                      |         |  |
|                             | 冷 却 装 置           | ラジエータ、配管等            |                      |       | ○         |                        |                      |         |  |
|                             |                   | 冷 却 フ ァ ン            |                      |       | ○         |                        |                      |         |  |
|                             | 潤 滑 油 類           |                      |                      | ○     |           |                        |                      |         |  |
|                             | そ の 他 の 付 属 機 器 類 |                      |                      | ○     |           |                        |                      |         |  |
| 始 動 装 置                     | ※ 始 動 用 蓄 電 池 設 備 |                      | 別添                   |       | ○         |                        |                      |         |  |
|                             | 始 動 用 空 気 備 圧 縮 機 | 外 形                  |                      |       | /         |                        |                      |         |  |
|                             |                   | 空 気 だ め              |                      | MPa L | /         |                        |                      |         |  |
|                             |                   | 潤 滑 油 類              |                      |       | /         |                        |                      |         |  |
|                             | 始 動 用 燃 料         |                      |                      | /     |           |                        |                      |         |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

## 別記様式第24

## 非常電源（自家発電設備）（その2）

|                  |               |  |                      |   |  |  |
|------------------|---------------|--|----------------------|---|--|--|
| 制<br>御<br>装<br>置 | 周 囲 の 状 況     |  | 搭載型                  | ○ |  |  |
|                  | 発 電 機 盤       |  |                      | ○ |  |  |
|                  | 自 動 始 動 盤     |  |                      | ○ |  |  |
|                  | 補 機 盤         |  |                      | ○ |  |  |
|                  | 電 源 表 示 灯     |  |                      | ○ |  |  |
|                  | 表 示 灯         |  |                      | ○ |  |  |
|                  | 開 閉 器 ・ 遮 断 器 |  | 遮断機3ヶ                | ○ |  |  |
|                  | ヒ ュ ー ズ 類     |  | 5 A                  | ○ |  |  |
|                  | 継 電 器         |  |                      | ○ |  |  |
| 保 護 装 置          |               |  |                      | ○ |  |  |
| 計 器 類            |               |  | 水温450℃ 油温450℃ 500kPa | ○ |  |  |
| 燃 料 容 器 等        | 外 形           |  | 別置タンク                | ○ |  |  |
|                  | 燃 料 貯 蔵 量     |  | 種類 JIS2号軽油 850/950 L | ○ |  |  |
| 冷 却 水<br>タ ン ク   | 外 形           |  |                      | / |  |  |
|                  | 水 量           |  | L                    | / |  |  |
| 排 気 筒            | 周 囲 の 状 況     |  | 単独放出                 | ○ |  |  |
|                  | 外 形           |  |                      | ○ |  |  |
|                  | 貫 通 部         |  | スリーブ                 | ○ |  |  |
| 配 管              |               |  |                      | ○ |  |  |
| 結 線 接 続          |               |  |                      | ○ |  |  |
| 接 地              |               |  | D種接地工事               | ○ |  |  |
| 始 動 性 能          |               |  |                      | ○ |  |  |
| 運 転 性 能          | 運 転 状 況       |  |                      | ○ |  |  |
|                  | 換 気           |  |                      | ○ |  |  |
| 停 止 性 能          | 手 動 停 止       |  | 6.00秒                | ○ |  |  |
|                  | 自 動 停 止       |  |                      | / |  |  |
| 耐 震 措 置          |               |  |                      | ○ |  |  |
| 予 備 品 等          |               |  |                      | ○ |  |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

| 総 合 点 検       |                            |         |       |        |       |     |       |      |
|---------------|----------------------------|---------|-------|--------|-------|-----|-------|------|
| 接 地 抵 抗       | D 種 $\Omega$               |         | ○     |        |       |     |       |      |
| 絶 縁 抵 抗       | 100M $\Omega$              |         | ○     |        |       |     |       |      |
| 自家発電装置の接続部    |                            |         | ○     |        |       |     |       |      |
| 始 動 装 置       | ※始動用蓄電池設備                  |         | ○     |        |       |     |       |      |
|               | 始動用空気圧縮設備                  |         | L     | /      |       |     |       |      |
|               | 始動補助装置                     |         | ○     |        |       |     |       |      |
| 保 護 装 置       |                            |         | ○     |        |       |     |       |      |
| ※※<br>運 転 性 能 | 負 荷 運 転                    |         | kW    | ○      |       |     |       |      |
|               | 内 部 観 察 等                  |         |       | ○      |       |     |       |      |
| 切 替 性 能       | 運 転 切 替 性 能                |         |       | ○      |       |     |       |      |
|               | ※蓄電池切替性能                   |         |       | /      |       |     |       |      |
|               | 始動用燃料切替性能                  |         |       | /      |       |     |       |      |
| 備 考           | 電気主任技術者 氏名及び資格             |         |       |        |       |     |       |      |
|               | 負荷運転又は内部観察等の最終実施年月 ( 年 月 ) |         |       |        |       |     |       |      |
| 測 定 機 器       | 機 器 名                      | 型 式     | 校正年月日 | 製造者名   | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|               | 回路計                        | PM-3    |       | 三和     |       |     |       |      |
|               | 絶縁抵抗計                      | KEW3442 |       | 共立電気計器 |       |     |       |      |
|               |                            |         |       |        |       |     |       |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。
- 7 票中※※印のあるものは、当該点検項目の最終実施年月を備考欄に記入し、別表第24第2項(6)に規定する運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は、当該保全策を講じていることを示す書類を添付すること。

| 非常電源（蓄電池設備）点検票（設備名 自家発始動用） |                 |                         |                  |                        |                   |         |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------|---------|
| 名 称                        | 千葉県社会福祉センター     |                         |                  |                        | 防 火<br>管理者        |         |
| 所 在                        | 千葉市中央区千葉港4-5    |                         |                  |                        | 立会者               |         |
| 点検種別                       | 機 器             | 総 合                     | 点検年月日            | 年 月 日 ～ 2025 年 2 月 2 日 |                   |         |
| 点 検 者                      |                 |                         | 点 検 者<br>所 属 会 社 |                        |                   |         |
| 点 検 設 備 名                  | 蓄 電 池           | 製造者名 昭和電工マテリアルズ(株)      |                  | 充 電 装 置                | 製造者名 ニシハツ(株)      |         |
|                            |                 | 型式等 UP300-12R ×2個組      |                  |                        | 型式等 K92-122S04-04 |         |
|                            | 逆変換装置           | 製造者名                    |                  | 直 交 変 換<br>装 置         | 製造者名              |         |
|                            |                 | 型式等                     |                  |                        | 型式等               |         |
| 点 検 項 目                    |                 | 点 検 結 果                 |                  |                        |                   | 措 置 内 容 |
|                            |                 | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容       |                  | 判 定                    | 不 良 内 容           |         |
| 機 器 点 検                    |                 |                         |                  |                        |                   |         |
| 設 置 状 況                    | 周 囲 の 状 況       | 搭載型                     |                  |                        | ○                 |         |
|                            | 区 画 等           | キュービクル式<br>キュービクル式以外    |                  |                        | ○                 |         |
|                            | 水 の 浸 透         |                         |                  |                        | ○                 |         |
|                            | 換 気             | (自然) 機械                 |                  |                        | ○                 |         |
|                            | 照 明             |                         |                  |                        | /                 |         |
|                            | 標 識             |                         |                  |                        | ○                 |         |
| 蓄 電 池                      | 外 形             | 12V 100Ah×2 2021年12月    |                  |                        | ○                 |         |
|                            | 表 示             | UP300-12R 昭和電工マテリアルズ(株) |                  |                        | ○                 |         |
|                            | 電 解 液           |                         |                  |                        | /                 |         |
|                            | 減 液 警 報 用 電 極   |                         |                  |                        | /                 |         |
|                            | 液 漏 れ 警 報 用 電 極 |                         |                  |                        | /                 |         |
|                            | 総 電 圧           | 26.8 V                  |                  |                        | ○                 |         |
|                            | セ ル 電 圧         | 13.38～13.46 V           |                  |                        | ○                 |         |
|                            | 負 荷 容 量         |                         |                  |                        | ○                 |         |
| 均 等 充 電                    |                 |                         |                  | ○                      |                   |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第25

## 非常電源（蓄電池設備）（その2）

|                            |                        |                             |   |  |  |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| 充<br>電<br>装<br>置           | 外 形                    | DC27.3V 4A                  | ○ |  |  |
|                            | 表 示                    | CH-45-1                     | ○ |  |  |
|                            | 開 閉 器 ・ 遮 断 器          | 遮断機1ヶ                       | ○ |  |  |
|                            | 交 流 入 力 電 圧            | 203.1 V                     | ○ |  |  |
|                            | トリクル・浮動・<br>定電流定電圧充電電圧 | トリクル (浮動)<br>定電流定電圧 27.30 V | ○ |  |  |
|                            | 均 等 充 電 電 圧            | - V                         | / |  |  |
|                            | 出 力 電 流                | 0.04 A                      | ○ |  |  |
|                            | 負 荷 電 圧                | 25.6 V                      | ○ |  |  |
|                            | 負 荷 電 流                | 4 A                         | ○ |  |  |
|                            | 自 動 充 電 切 替            |                             | / |  |  |
|                            | 接 地                    |                             | ○ |  |  |
| 逆<br>変<br>換<br>装<br>置      | 外 形                    |                             | / |  |  |
|                            | 表 示                    |                             | / |  |  |
|                            | 開 閉 器 ・ 遮 断 器          |                             | / |  |  |
|                            | 交 流 出 力 電 圧            | V                           | / |  |  |
|                            | 交 流 出 力 電 流            | A                           | / |  |  |
|                            | 周 波 数                  | Hz                          | / |  |  |
|                            | 接 地                    |                             | / |  |  |
| 直<br>交<br>変<br>換<br>装<br>置 | 外 形                    |                             | / |  |  |
|                            | 表 示                    |                             | / |  |  |
|                            | 開 閉 器 ・ 遮 断 器          |                             | / |  |  |
|                            | 交 流 入 力 電 圧            | V                           | / |  |  |
|                            | 充 電 電 圧                | V                           | / |  |  |
|                            | 充 電 電 流                | A                           | / |  |  |
|                            | 交 流 出 力 電 圧            | V                           | / |  |  |
|                            | 交 流 出 力 電 流            | A                           | / |  |  |
|                            | 接 地                    |                             | / |  |  |
| 結 線 接 続                    |                        |                             | ○ |  |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第25

## 非常電源（蓄電池設備）（その3）

|                 |                    |         |        |         |       |     |       |         |
|-----------------|--------------------|---------|--------|---------|-------|-----|-------|---------|
| ポ ン プ           | 外 形                |         | /      |         |       |     |       |         |
|                 | 性 能                |         | /      |         |       |     |       |         |
| タ ン ク ・ 配 管 等   |                    |         | /      |         |       |     |       |         |
| 制 御 装 置         |                    |         | ○      |         |       |     |       |         |
| 耐 震 措 置         |                    |         | ○      |         |       |     |       |         |
| 予 備 品 等         |                    |         | ○      |         |       |     |       |         |
| 総 合 点 検         |                    |         |        |         |       |     |       |         |
| 接 地 抵 抗         |                    | D 種     | Ω      | ○       |       |     |       |         |
| 絶 縁 抵 抗         |                    |         | 100 MΩ | ○       |       |     |       |         |
| 容 量             |                    |         |        | ○       |       |     |       |         |
| 切 替 装 置         |                    |         | /      |         |       |     |       |         |
| 電 圧 計 ・ 周 波 数 計 |                    |         |        | ○       |       |     |       |         |
| 警 報 動 作         |                    |         |        | ○       |       |     |       |         |
| 減 液 警 報 装 置     |                    |         | /      |         |       |     |       |         |
| 液 漏 れ 警 報 装 置   |                    |         | /      |         |       |     |       |         |
| 電 圧 調 整 範 囲     |                    |         |        | ○       |       |     |       |         |
| 負 荷 電 圧 補 償 装 置 |                    |         | /      |         |       |     |       |         |
| タ イ マ ー         |                    |         | /      |         |       |     |       |         |
| 備 考             | 電気主任技術者 氏名及び資格     |         |        |         |       |     |       |         |
|                 | ※蓄電池：有効期限2029年3月まで |         |        |         |       |     |       |         |
| 測 定 機 器         | 機 器 名              | 型 式     | 校正年月日  | 製 造 者 名 | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製 造 者 名 |
|                 | 回路計                | PM-3    |        | 三和      |       |     |       |         |
|                 | 絶縁抵抗計              | KEW3442 |        | 共立電気計器  |       |     |       |         |
|                 |                    |         |        |         |       |     |       |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 防火設備点検票

☐ 扉 ・ ☐ シャッター ・ 非常扉  
☐ 垂れ壁 ・ ダンパー

|            |                                                           |           |           |                                |                 |               |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 名 称        | 千葉県社会福祉センター                                               |           |           |                                | 防 火<br>管理者      |               |           |
| 所 在        | 千葉市中央区千葉港4-5                                              |           |           |                                | 立会者             |               |           |
| 点検種別       | <input type="checkbox"/> 機器 ・ <input type="checkbox"/> 総合 |           | 点検年月日     | 年 月 日 ~ 2025 年 2 月 2 日         |                 |               |           |
| 点 検 者      |                                                           |           | 点 検 者     |                                |                 |               |           |
|            |                                                           |           | 所 属 会 社   |                                |                 |               |           |
| 点 検<br>設備名 | 制 御 盤                                                     |           | 製 造 者 名   | 能美防災(株)                        |                 |               |           |
|            |                                                           |           | 型 式 等     | 受第25~5号 FCSJ104S-B1-40L 2022年製 |                 |               |           |
| 分 類        | 点 検 項 目                                                   | 結 果       | 記 事       | 分 類                            | 点 検 項 目         | 結 果           | 記 事       |
| 電 源        | 1.交流 100 V                                                | 閉閉器の専用表示  | ○         | 連 動 補 助 機                      | 18.切換器 台        | 変 形 損 傷       | ○         |
|            | 2.直流 24 V                                                 | 結 線 接 続   | ○         |                                | 19.補助ル 台        | 表 示           | ○         |
|            | 3.                                                        | 自動遮断機     | ○         |                                | 20.中継器 台        | 動 作           | ○         |
| 制 御        | 4.制御盤 1 台                                                 | 電圧計 (変圧器) | ○         |                                | 21.停電アダプター 台    | 機 能 障 害       | ○ (無) ・ 有 |
|            | 13/20回線                                                   | 計 器 類     | ○         |                                |                 | 取 付 状 態       | ○         |
|            | 5.中継盤 台                                                   | スイッチ類     | ○ 押ボタン    | 錠                              | 22.リットSW 台      | 結 線 接 続       | ○         |
|            | 回線                                                        | ヒューズ      | ○ 0.5~10A | 防・                             | 23.扉錠 台         | 変 形 損 傷       | ○         |
|            | 6.操作盤 台                                                   | 表示ランプ     | ○ LED     | 火垂                             | 24.非常錠 台        | 腐 蝕           | ○         |
|            | 回線                                                        | 出力電圧      | ○ 交流電源灯   | 非れ                             | 25.垂れ壁錠 台       | 取 付 状 態       | ○         |
|            | 7.副制御盤 台                                                  | 予備電源電圧    | ○         | 常壁                             | 26.ラッチ 台        | 機 能 障 害       | ○ (無) ・ 有 |
|            | 回線                                                        | 充電状態      | ○ トリクル    | 扉                              | 27.アブソーバー 本     | 動 作           | ○         |
|            |                                                           | 自動切換装置    | ○ 自動式     | 防                              |                 | 結 線 接 続       | ○         |
|            | 8.設置場所 1階 管理事務室                                           | 継電器類      | ○         | 火                              | 28.防火扉 (S) 10 台 | 扉 タ テ 付       | ○         |
|            |                                                           | 動作試験      | ○         | ・                              |                 | サ ッ シ タ テ 付   | ○         |
|            | 9.予備電池型式 Ni-cd 品評予第13-2号 24V 4Ah                          | 回路導通試験    | ○ 常時監視    | 非                              | 29.防火扉 (W) 台    | 閉 鎖 状 態       | ○         |
|            |                                                           | 移行接点      | ○         | 常垂                             |                 | 降 下 状 態       | ○         |
|            |                                                           | 結線接続      | ○         | 扉れ                             | 30.非常扉 台        | グ ロー ザ ー      | ○         |
|            |                                                           | 取付状態      | ○         | ・ 壁                            |                 | 順 位 調 整 器     | ○         |
|            |                                                           | 変形損傷      | ○         | 本 体                            | 31.垂れ壁 2 枚      | 閉 鎖 障 害 物     | ○ (無) ・ 有 |
|            |                                                           | 周囲の状況     | ○         |                                |                 | ヒ ュ ー ズ       | ○         |
| 音 響 装 置    | 10.電鈴 台                                                   | 変 形 損 傷   | ○         | 手 装 動 置                        | 32.操作函 4 台      | ヒ ン ギ 及 ビ 丁 番 | ○         |
|            |                                                           | 音 量       | ○         |                                |                 | 動 作           | ○         |
|            | 11.ブザー 台                                                  | 鳴 動       | ○         |                                | 33.ワイヤー 台       | 取 付 状 態       | ○         |
| 煙 感 知 器    | 12.光電式 16 台                                               | 変 形 損 傷   | ○         | シ ャ ッ タ ー                      |                 | 取 付 状 態       | ○         |
|            | 13.イオン式 台                                                 | ラ ン プ 断 線 | ○         |                                | 電 気 装 置         | 変 形 損 傷       | ○         |
|            | 14.定温式 台                                                  | 機 能 障 害   | ○         |                                | 34.制御函 台        | 予 備 電 源       | ○         |
|            | 15.制御器付 台                                                 | 動 作 試 験   | ○         |                                | 35.起動装置 4 台     | 充 電 状 態       | ○         |
|            | 16.メーカー名                                                  | 結 線 接 続   | ○         |                                |                 | 継 電 器         | ○         |
|            | 17.型式                                                     | 周囲の状況     | ○         |                                |                 | ソ レ ノ イ ド     | ○         |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

| 分                                                            | 類             | 点 検 項 目  | 結 果   | 記 事 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|-----|-----|
| (煙<br>連<br>動<br>4<br>面)<br>(ヒ<br>ュ<br>ー<br>ズ<br>の<br>み<br>面) |               | リミットスイッチ | ○     |     |     |
|                                                              |               | 押釦スイッチ   | ○     |     |     |
|                                                              |               | 動 作      | ○     |     |     |
|                                                              | 36.機械装置       | ドライブチェーン | ○     |     |     |
|                                                              |               | ワイヤー     | ○     |     |     |
|                                                              |               | 手動装置上下   | ○     |     |     |
|                                                              |               | メタル類     | ○     |     |     |
|                                                              |               | カラー類     | ○     |     |     |
|                                                              |               | スフ°ロケット  | ○     |     |     |
|                                                              |               | 巻 取      | ○     |     |     |
|                                                              | 37.ケ ー ス      | ケ ー ス    | ○     |     |     |
|                                                              |               | ガイド・レール  | ○     |     |     |
|                                                              |               | スムサーローラー | ○     |     |     |
|                                                              | 38.ヒューズ装置     | ヒューズ     | /     |     |     |
| ヒューズ・ワイヤー                                                    |               | /        |       |     |     |
| 39.潤 滑 剤                                                     | 注 油           | ○        |       |     |     |
| 40.閉 鎖 障 害 物                                                 |               | ○        | (無)・有 |     |     |
| 防<br>煙<br>防<br>火<br>ダ<br>ン<br>バ<br>ー                         | 41.煙連動 台      | 取付位置     | /     |     |     |
|                                                              |               | 取付状態     | /     |     |     |
|                                                              | 42.煙連動ヒューズ付 台 | 閉鎖状態     | /     |     |     |
|                                                              |               | 閉鎖信号     | /     |     |     |
|                                                              | 43.ヒューズ付 台    | 閉鎖機器     | /     |     |     |
|                                                              |               | ヒューズ装置   | /     |     |     |
|                                                              | 閉鎖障害          | /        | (無)・有 |     |     |
| 電<br>路                                                       | 44.絶 縁 抵 抗    | 二次側大地間   | ○     |     |     |
|                                                              | 45.電 線 路      | 取付状態     | /     |     |     |
| そ<br>の<br>他                                                  | 46.予 備 品      |          | ○     |     |     |
|                                                              | 47.関係図書       |          | (有)   | 無   |     |
| 凡例 ○正常 ×印不良 ⊗交換又は修理済                                         |               |          |       |     |     |
| 備 考                                                          |               |          |       |     |     |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 1 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良事項および措置内容は、措置内容欄に記入すること。  
記入できない場合「備考」欄に詳細を記入する。  
2 逆動制御回路の回路ごとに数量を記入すること。  
3 ※印のあるもので不良のものは、製造番号を記入すること。

| 光警報装置点検票                        |                                                                 |             |       |         |         |     |       |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|---------|-----|-------|------|
| 名 称                             |                                                                 | 千葉県社会福祉センター |       | 点 検 種 別 | 機 器     | 総 合 |       |      |
| 点 検 項 目                         |                                                                 | 点 検 結 果     |       |         | 措 置 内 容 |     |       |      |
|                                 |                                                                 | 種別・容量等の内容   | 判 定   | 不 良 内 容 |         |     |       |      |
| 機 器 点 検                         |                                                                 |             |       |         |         |     |       |      |
| 光<br>警<br>報<br>装<br>置           | 外 形                                                             | 露出型         | ○     |         |         |     |       |      |
|                                 | 取 付 状 態                                                         |             | ○     |         |         |     |       |      |
|                                 | 警 報 部 分                                                         |             | ○     |         |         |     |       |      |
|                                 | 光 警 報                                                           |             | ○     |         |         |     |       |      |
|                                 | 警 報 方 式                                                         | 一斉(区分)相互再警報 | ○     |         |         |     |       |      |
| 光<br>警<br>報<br>制<br>御<br>装<br>置 | 外 形                                                             |             | ○     |         |         |     |       |      |
|                                 | 表 示 灯                                                           |             | ○     |         |         |     |       |      |
|                                 | 結 線 接 続                                                         |             | ○     |         |         |     |       |      |
|                                 | 予 備 電 源                                                         |             | ○     |         |         |     |       |      |
| 総 合 点 検                         |                                                                 |             |       |         |         |     |       |      |
| 総 合 作 動                         |                                                                 |             | ○     |         |         |     |       |      |
| 備<br>考                          |                                                                 |             |       |         |         |     |       |      |
|                                 | ※制御装置：FP510 品評光制第30～1号 予備電池：古河電池(株) 20-S108AT 品評予第13～7号 24V・6Ah |             |       |         |         |     |       |      |
| 測<br>定<br>機<br>器                | 機器名                                                             | 型 式         | 校正年月日 | 製造者名    | 機器名     | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|                                 | 照度計                                                             | CHE-LT1     |       | sanwa   |         |     |       |      |
|                                 |                                                                 |             |       |         |         |     |       |      |
|                                 |                                                                 |             |       |         |         |     |       |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
また、点検期間中に不良個所の修繕を行った場合は、◎とすること。
- 3 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 5 本様式は（一社）日本火災報知機工業会のホームページからダウンロードできる。

