

貯水槽水道巡回サービス実施状況

～貯水槽水道の巡回サービスについて～



千葉県水道局技術部給水課
給水装置室

1



目次

- 1 巡回サービスの実施状況
- 2 貯水槽管理状況
- 3 貯水槽容量別管理状況
- 4 貯水槽容量別残留塩素濃度状況
- 5 貯水槽種類別残留塩素濃度状況
- 6 貯水槽水温別残留塩素濃度状況
- 7 貯水槽の点検状況
- 8 おわりに

2



1 巡回サービスの実施状況

【平成19年度】


- ◆実施数 4,386箇所
- ・点検数 2,374箇所(54.1%)
- ・直結済 349箇所(8.0%)
- ・水槽、建物無 63箇所(1.4%)
- ・ハンフレット配布 1,456箇所(33.2%)
- ・未着等 144箇所(3.3%)

3







1 巡回サービスの実施状況

項目	件数	割合
点検数	2,374 件	54.1%
直結済	349 件	8.0%
水槽、建物無	63 件	1.4%
ハンフレット配布	1,456 件	33.2%
未着等	144 件	3.3%
実施数	4,386 件	100.0%

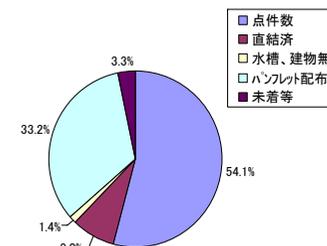


4

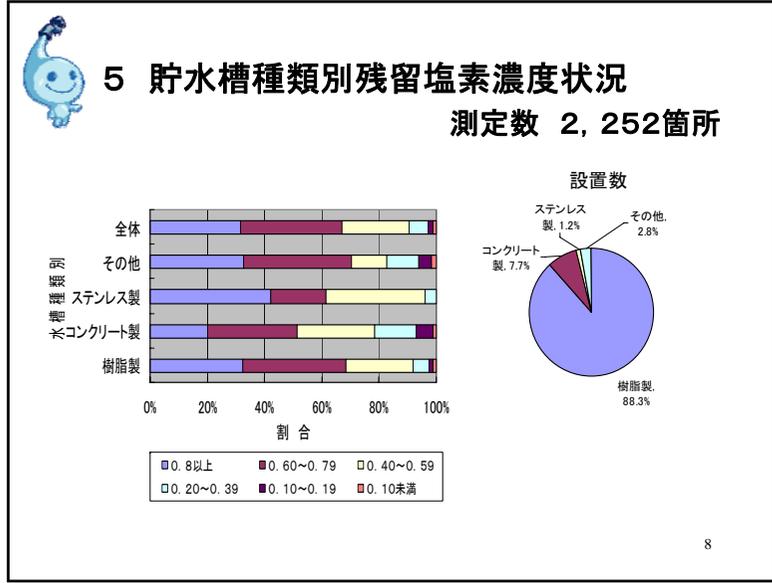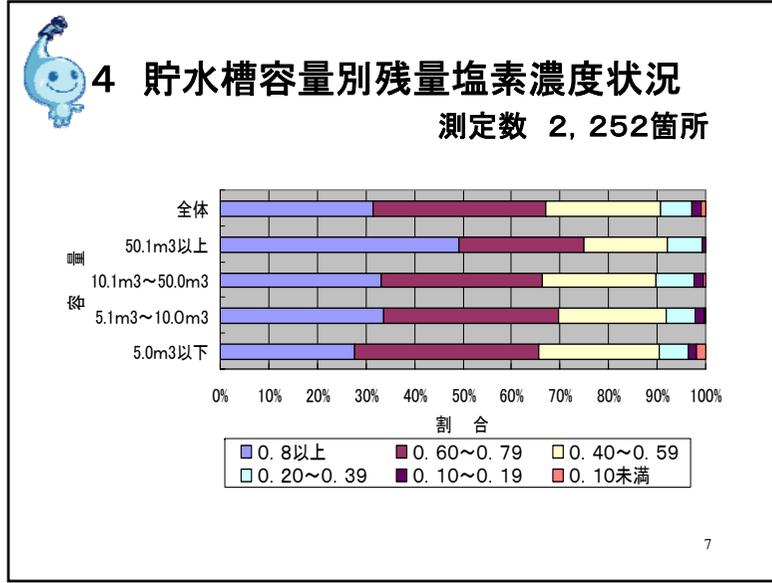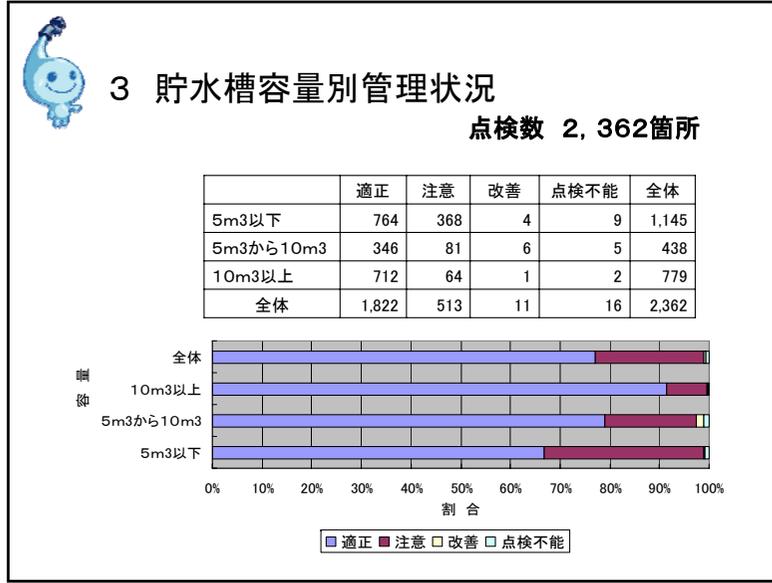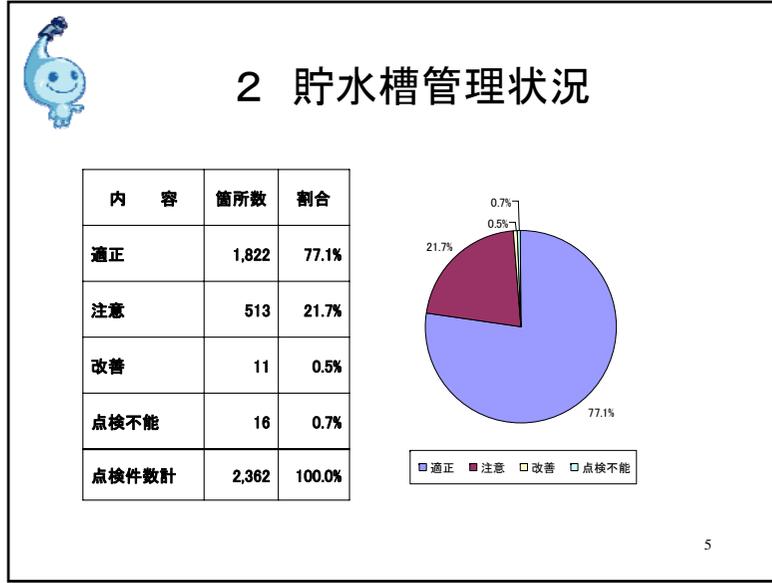




6 貯水槽水温別残留塩素濃度状況

2,244箇所

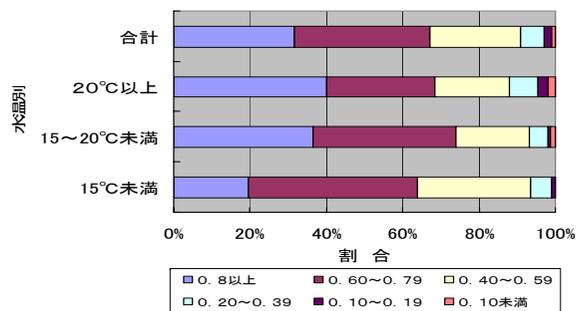

9

貯水槽内から蛇口までの塩素消費量 (参考データ)

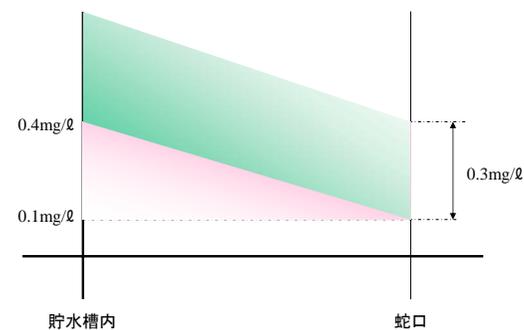

10



7-1 貯水槽の点検状況

周囲の状況



上部の状況



11



7-2 貯水槽の点検状況

マンホールの状況



オーバーフロー管の状況



12



7-3 貯水槽の点検状況

採水の状況



水質検査の状況



13



7-4 貯水槽の点検状況

点検結果の説明



巡回車両



14



8 おわりに

- 貯水槽水道への取組みについて設置者の理解と協力を得るために引き続きPRを実施していきます。
- 貯水槽設置状況により残留塩素の傾向についてデータの蓄積・整理をしていきます。
- おいしい水づくりに向けた局独自の「貯水槽水道対策ガイドライン」を作成し、設置者に適正管理のお願いをしていきます。

15



ご清聴ありがとうございました



16